






Арк.  
2

|               |  |
|---------------|--|
| Зам. інв. №   |  |
| Підпис і дата |  |
| Інв. № об.    |  |

| Поз.<br>позначення                      | Назва                                                                           | Кіл-<br>ть | Доповнення |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1QS1,1QS2,<br>2QS1,2QS2                 | Перемикач навантаження LAS<br>CO 3P 63 "1-0-2"                                  | 4          |            |
|                                         | Блок-контакт СО                                                                 | 8          |            |
| 1QF1-1QF2                               | Модульний автоматичний<br>вимикач YCB6H-63 3P 4,5кА<br>тип С 50А                | 2          |            |
| 2QF1-2QF2                               | Модульний автоматичний<br>вимикач YCB6H-63 3P 4,5кА<br>тип С 25А                | 2          |            |
| 1PL1-2,<br>2PL1-2                       | Лічильник трифазний<br>GAMA300 3x220/380В,<br>G3B, 144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1 | 4          |            |
| 1SF1,<br>2SF1                           | Модульний автоматичний<br>вимикач YCB6H-63 1P 4,5кА<br>тип С 2А                 | 2          |            |
| 1HLG1,<br>2HLG1                         | Лампа AD22-22DS, (LED)<br>зелена, 220В, АС, 22ø                                 | 2          |            |
| 1HLB1,<br>2HLB1                         | Лампа AD22-22DS, (LED) синя,<br>220В, АС, 22ø                                   | 2          |            |
| 1X:1-3,<br>2X:1-3,<br>3X:1-3,<br>4X:1-3 | Клема силова ввідна UTV<br>2,5-35, сірий TAKEL                                  | 12         |            |

|     |        |      |        |        |      |                       |      |
|-----|--------|------|--------|--------|------|-----------------------|------|
|     |        |      |        |        |      | ЛК-ТР-04-SHCHO-030-01 | Арк. |
|     |        |      |        |        |      |                       | 3    |
| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |                       |      |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| Погоджено:    |  |  |  |
| угодив        |  |  |  |
| Зам. інв. №   |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |
| інв. № об.    |  |  |  |

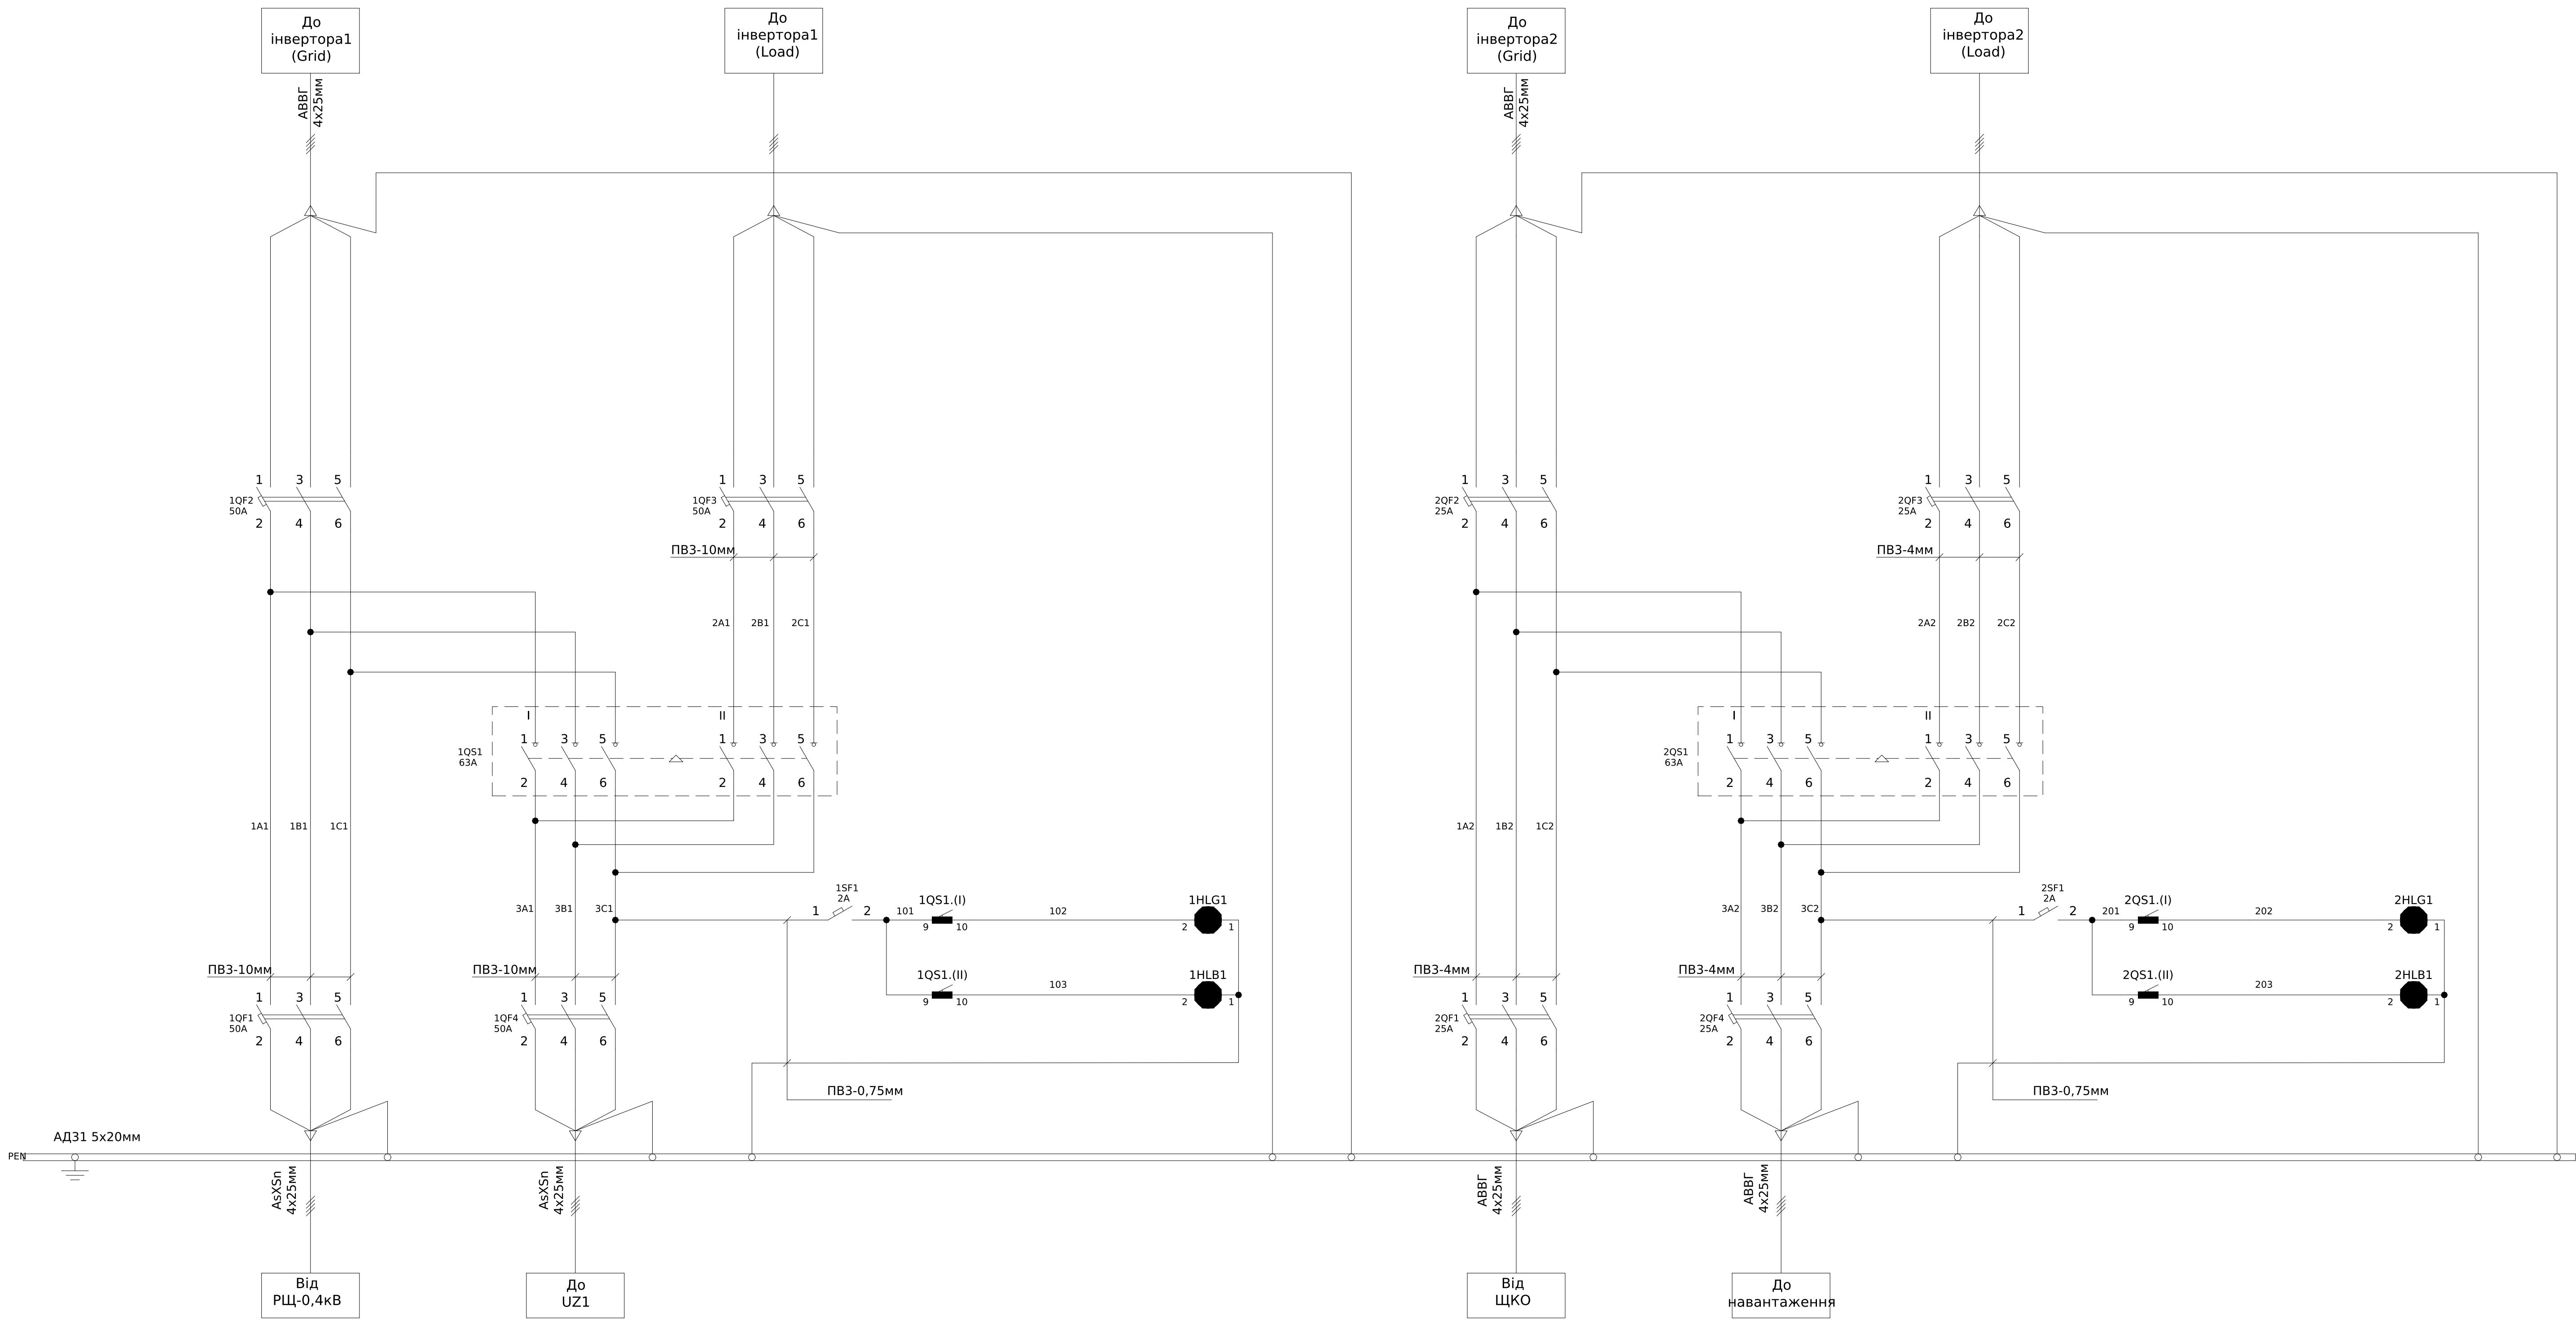

|           |        |      |        |        |       |                             |                 |       |         |  |  |  |
|-----------|--------|------|--------|--------|-------|-----------------------------|-----------------|-------|---------|--|--|--|
|           |        |      |        |        |       | ЛК-ТР-04-SHCHO-030-02       |                 |       |         |  |  |  |
|           |        |      |        |        |       |                             |                 |       |         |  |  |  |
| Зм.       | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата  | Типове рішення              | Стадія          | Аркуш | Аркушів |  |  |  |
| Розробив  |        |      |        |        | 20.11 |                             | Р               | 1     | 2       |  |  |  |
| Перевірив |        |      |        |        |       | Схема електрична принципова | ТОВ"ЛК Енергія" |       |         |  |  |  |
|           |        |      |        |        |       |                             |                 |       |         |  |  |  |
|           |        |      |        |        |       |                             |                 |       |         |  |  |  |
|           |        |      |        |        |       |                             |                 |       |         |  |  |  |

|               |  |
|---------------|--|
| Зам. інв. №   |  |
| Підпис і дата |  |
| Інв. № об.    |  |

| Поз.<br>позначення | Назва                                                            | Кіл-<br>ть | Доповнення |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1QS1,2QS1          | Перемикач навантаження LAS<br>CO 3P 63 "1-0-2"                   | 2          |            |
|                    | Блок-контакт CO                                                  | 4          |            |
| 1QF1-1QF4          | Модульний автоматичний<br>вимикач YCB6H-63 3P 4,5кА<br>тип С 50А | 4          |            |
| 2QF1-2QF4          | Модульний автоматичний<br>вимикач YCB6H-63 3P 4,5кА<br>тип С 25А | 4          |            |
| 1SF1,<br>2SF1      | Модульний автоматичний<br>вимикач YCB6H-63 1P 4,5кА<br>тип С 2А  | 2          |            |
| 1HLG1,<br>2HLG1    | Лампа AD22-22DS, (LED)<br>зелена, 220В, АС, 22ø                  | 2          |            |
| 1HLB1,<br>2HLB1    | Лампа AD22-22DS, (LED) синя,<br>220В, АС, 22ø                    | 2          |            |

|     |        |      |        |        |      |                       |      |
|-----|--------|------|--------|--------|------|-----------------------|------|
|     |        |      |        |        |      | ЛК-ТР-04-SHCHO-030-02 | Арк. |
|     |        |      |        |        |      |                       | 2    |
| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |                       |      |