

с.ш. 0,22/0,38кВ, АД31 40х5
3L1
3L2
3L3

АД31 30х5

QF
200A

PI1

TA1

A411

A412

B411

B412

C411

C412

L1

L2

L3

N

SG1

АД31 30х5

4L1 4L2 4L3

с.ш. 0,22/0,38кВ, АД31 30х5

4L1
4L2
4L3

ПВ-3
25мм
1QF1
100A

ПВ-3
16мм
1QF2
80A

ПВ-3
16мм
1QF3
80A

ПВ-3
16мм
1QF4
80A

ПВ-3
16мм
1QF5
80A

ПВ-3
16мм
1QF6
80A

PE
АД31 40х5
N
АД31 40х5

Будинок №1-7

Будинок
№8-10

Будинок
№11-15

Будинок
№16-20

Будинок
№21-25

Будинок
№26-29

Погоджено:		
		узгодив

Монтаж струмових ланцюгів виконати кабелем ПВ3-2,5мм

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Поз. познач.	Назва	Кіл-ть	Доповнення
			QF	Автоматичний вимикач NM1-250S/3300\~200A	1	
				Зовнішні виводи для переднього приєднання, NM1-250, NM8(S)-250 (комплект)	1	
			1QF1	Автоматичний вимикач \~ NM1-250H/3300\~100A	1	
			1QF2-1QF6	Автоматичний вимикач NM1-125S/3300\~80A	5	
			TA1-TA3	Трансформатор Т-0,66-1 200/5 (0.5s)	3	
			SG1	Комутаційна колодка КР5 (25) А	1	
			PL1	Лічильник електроенергії NIK 2300 ARTT 1201 MC.21 3x220/380В (5-10) А	1	

						ЛК-ТР-04-SHCHO-059-01			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Розробив					08,06	Типове рішення		Стадія	Аркушів
Перевірів								Р	1
						Схема електрична принципова		ТОВ "ЛК Енергія"	

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	
			узгодив	

1	Порядковий номер панелі	
2	Номинальна напруга, В	400
3	Номинальний струм, А	400
4	Матеріал та переріз , сбірних шин	АД31 40x5
5	Матеріал та переріз нульового провідника (PEN)	АД31 40x5
6		
7	Тип панелі	
8	Призначення панелі (напис в рамці)	
9	Номер схеми електричної	
10	Тип комутуючого апарату	Рубильник
		Тип
		Номинальный струм (In), А
	Автомат (запобіжник)	Тип
		Номинальный струм (In), А
		Номинальный струм відключення Icu, кА при 380 (50 гц)
11	Межі уставок по струму розчеплювача автомата	Уповільненого спрацювання
12	Номинальний струм розчеплювача автомата, Ig (плавкої вставки), А	Митєвого спрацювання
13	Трансформатор струму	Тип
		Номинальний струм /5А
14	Амперметр	Тип
		Номинальный струм /5А
15	Вольтметр	Тип
		Шкала, В
16	Кількість та переріз кабелів	
17	Облік	Тип
18	Назначення фідеру	Назва


Панель торцева

1		
ЩО-90-1101		
Ввідна		
ЛК-ТР-04-SHCHO-059-01		
PE19-37	-	-
400	-	-
NM1-250S	NXB-63	NXB-63
200	10	10
25	6	6
200	10	10
10 In	"C"	"C"
200	10	10
T-0,66 - 3шт.	-	-
200	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	ВВГ 5x6мм	-
SL7000	-	-
Ввід-Т1	Власні потреби	ТС-485

Інвентарна перетинка

2						
ЩО-90-1400*						
Розподільча						
ЛК-ТР-04-SHCHO-059-01						
-						
-						
NM1-250H	NM1-125S	NM1-125S	NM1-125S	NM1-125S	NM1-125S	NM1-250S
100	80	80	80	80	80	200
50	25	25	25	25	25	25
100А	80А	80А	80А	80А	80А	200А
10 In	10 In	10 In	10 In	10 In	10 In	10 In
100	80	80	80	80	80	200
-	-	-	-	-	-	T-0,66 - 3шт.
-	-	-	-	-	-	200
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
ВВГ 5x35мм	ВВГ 5x35мм	ВВГ 5x35мм	ВВГ 5x35мм	ВВГ 5x35мм	ВВГ 5x35мм	-
-	-	-	-	-	-	NIK 2300 ARTT
Будинок №1-7	Будинок №8-10	Будинок №11-15	Будинок №16-20	Будинок №21-25	Будинок №26-29	-

Панель торцева

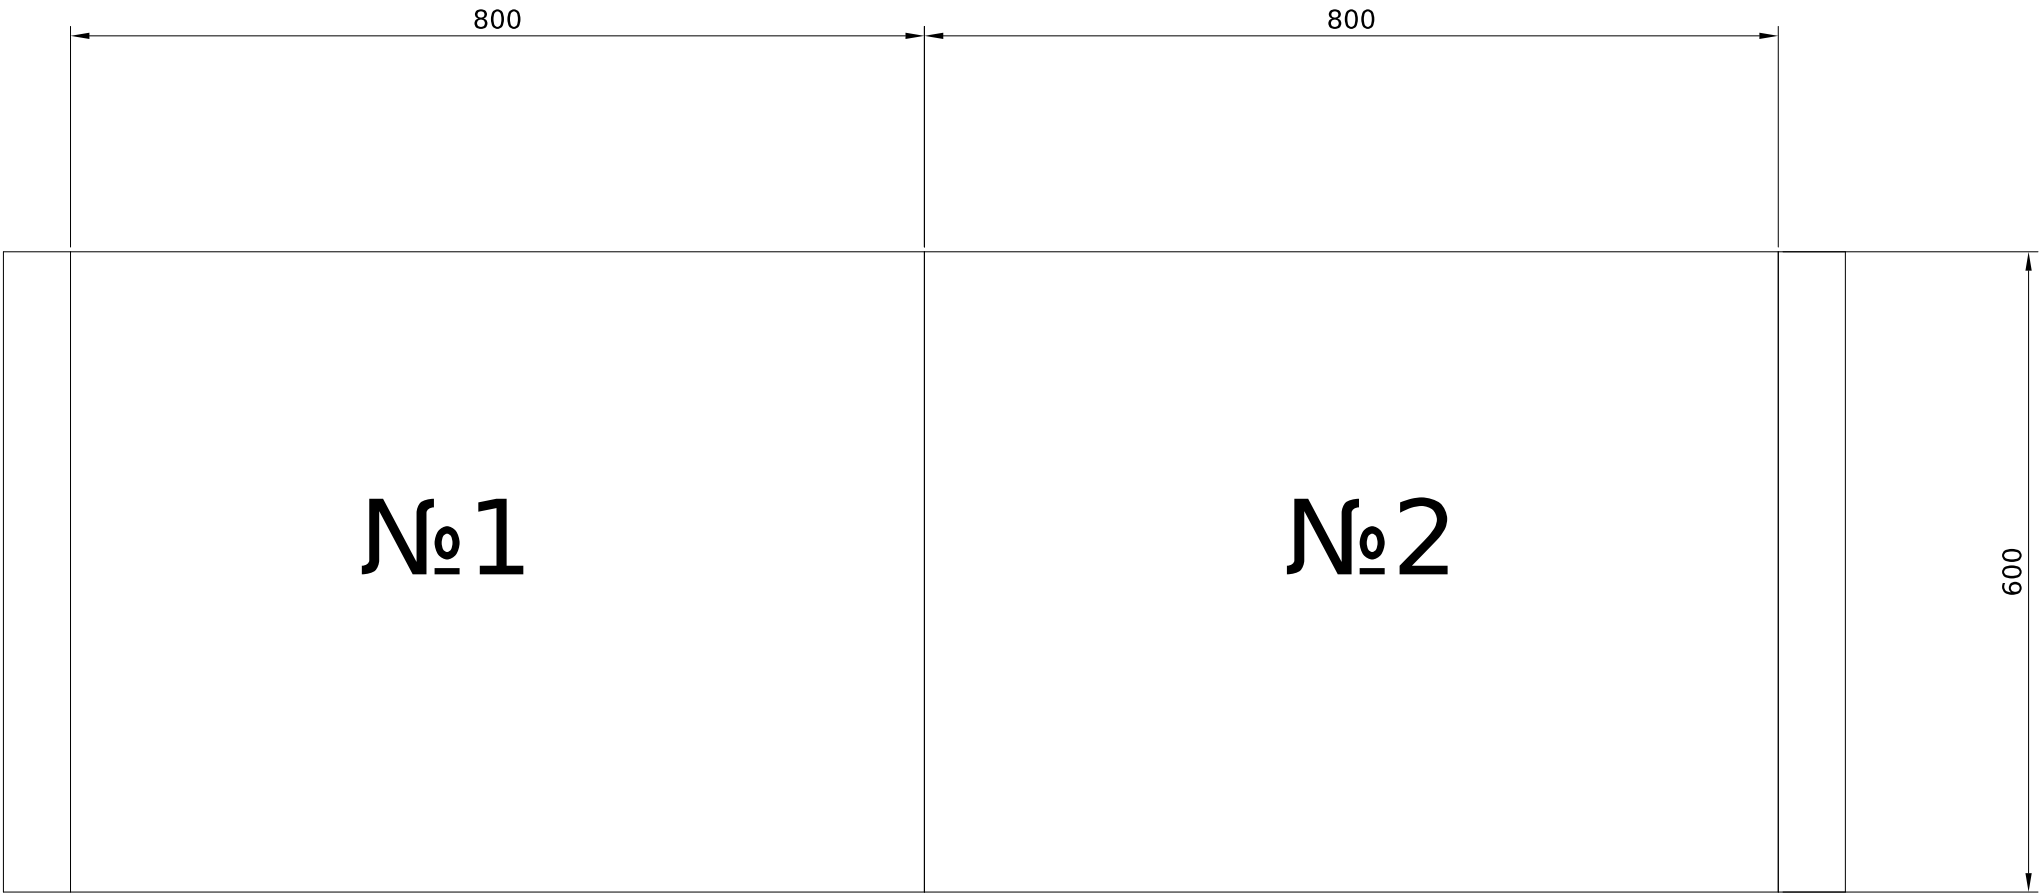

						ЛК-ТР-04-SHCHO-059-01				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
Розробив					08,06	Типове рішення		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів								Р	1	1
						Опитувальний лист		ТОВ "ЛК Енергія"		