


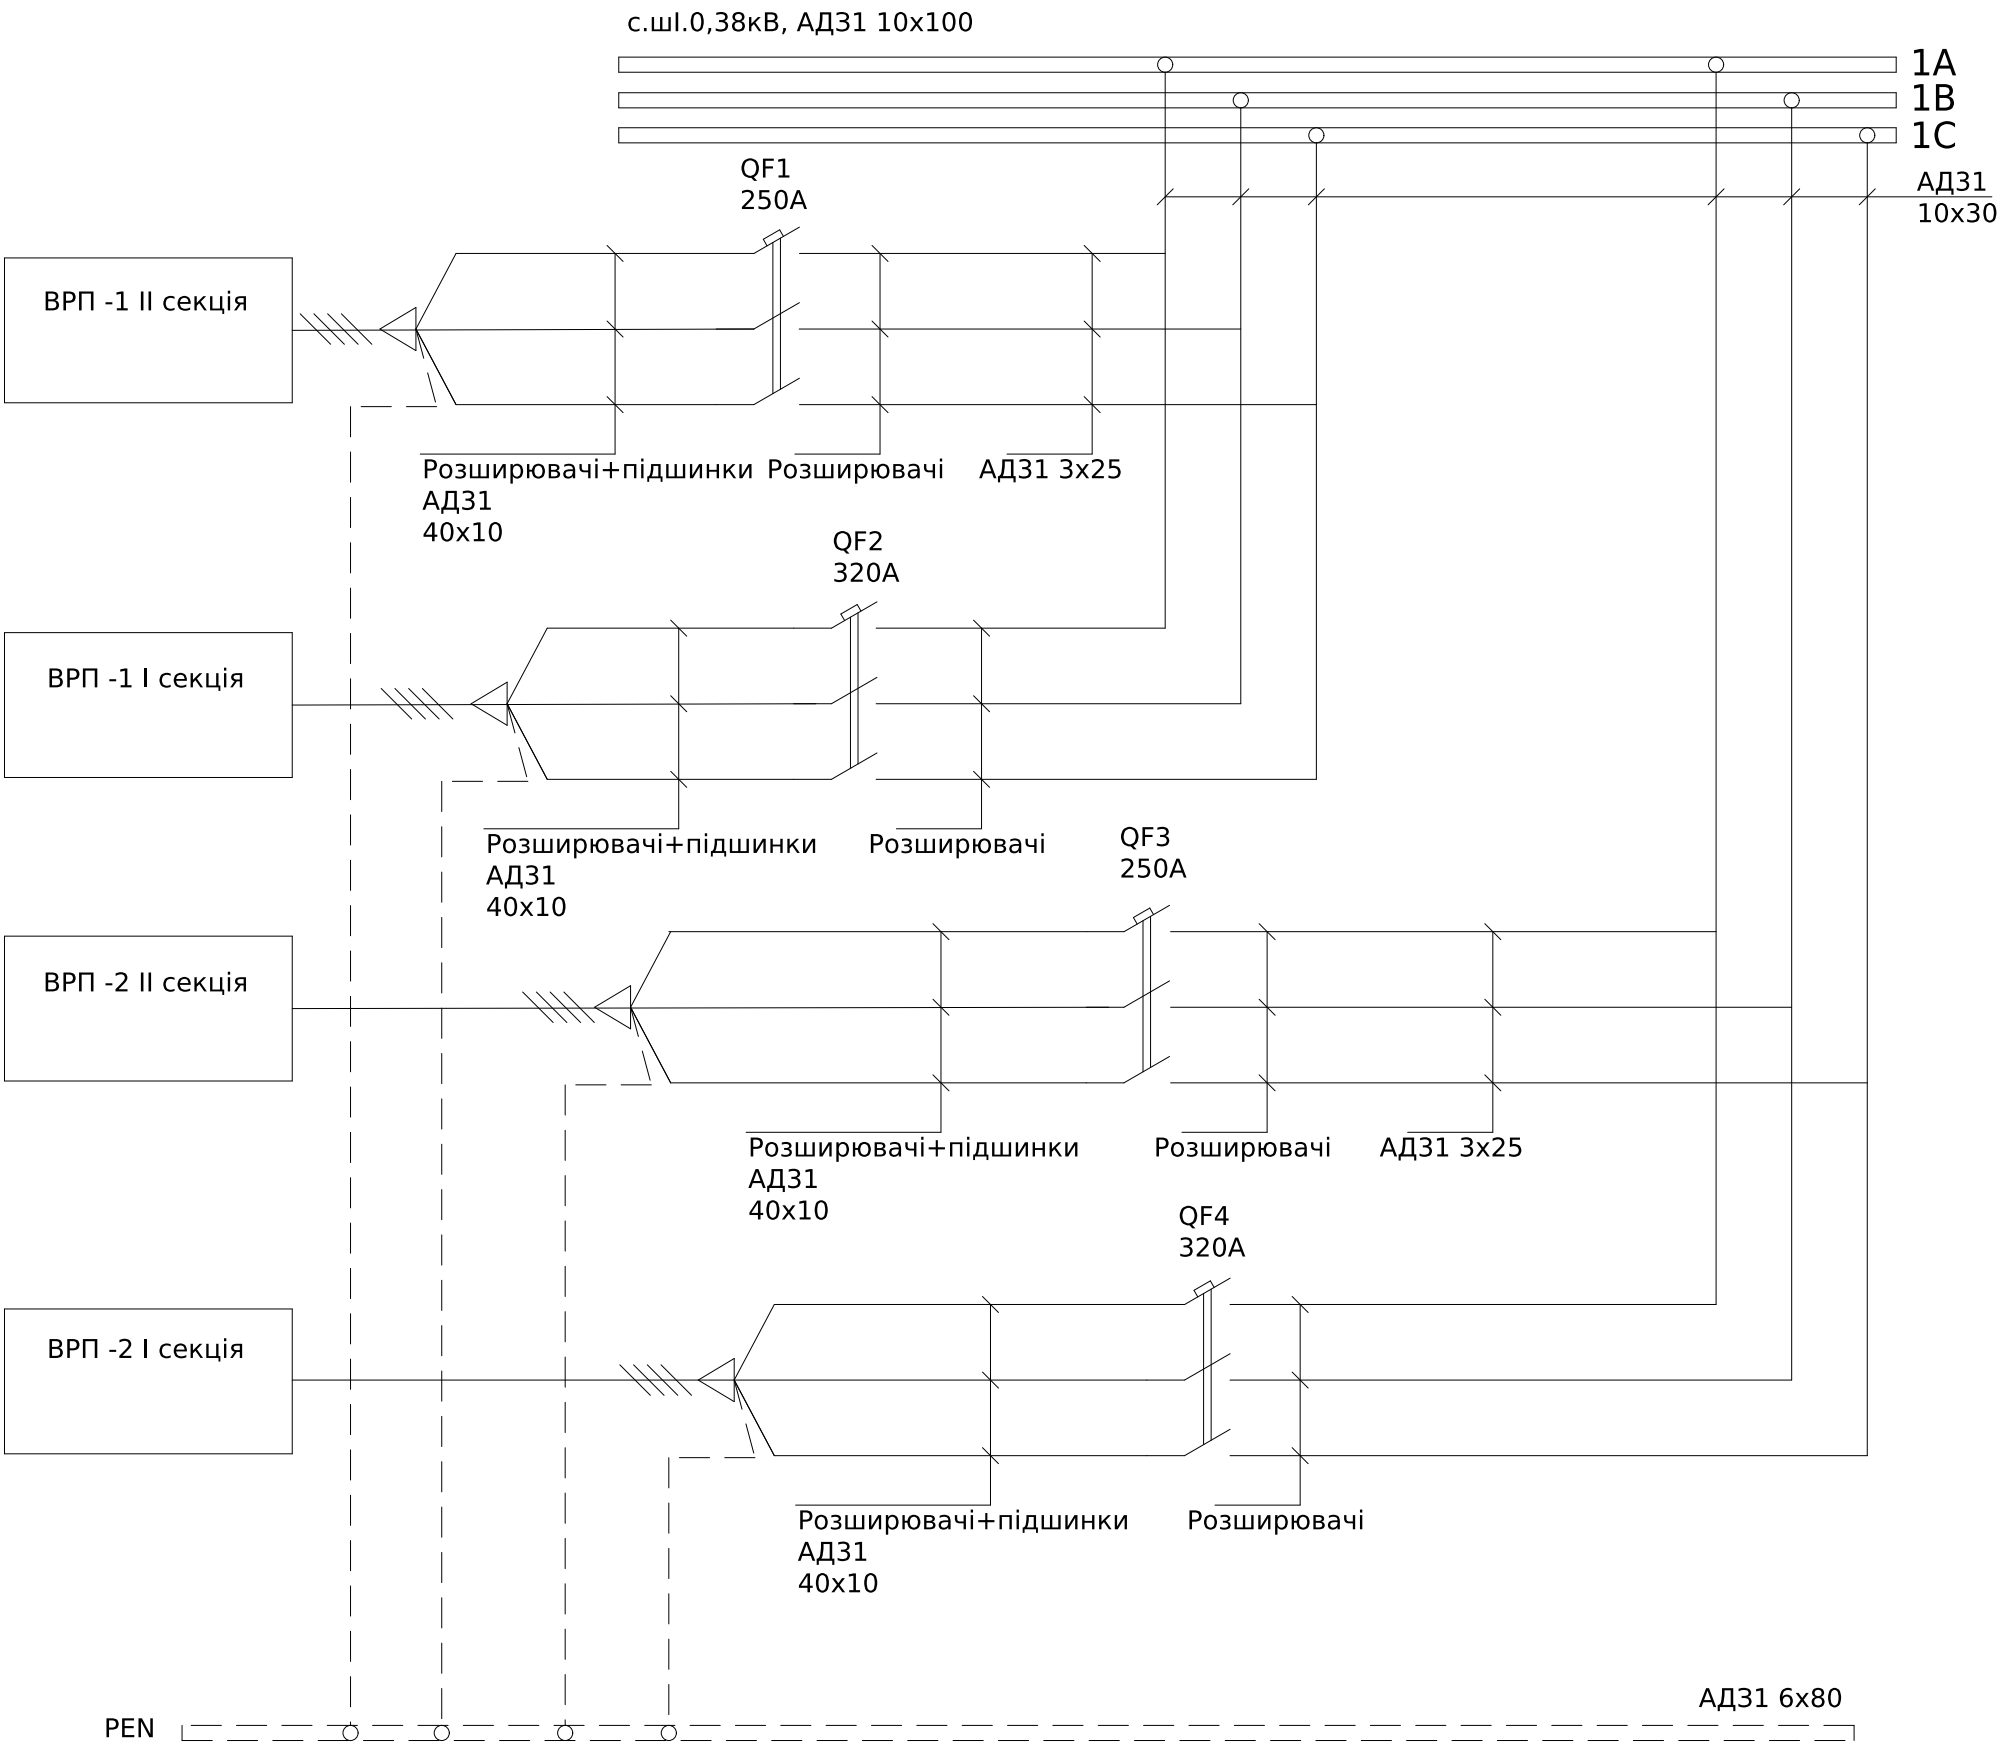

Поз. позначення	Назва	Кіл-ть	Доповнення
QF1,3	Автоматичний вимикач TS250N (50kA) ETS23 250A 3P3T	2	
QF2,4	Автоматичний вимикач TS400N (65kA) ETS33 400A 3P3T	2	Уст. 320 А

Погоджено:		Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № об.	
узгодив							

						ЛК-ТР-04-SHCHO-080-01				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
Розробив					22.08	Типове рішення		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів								Р	1	1
						Схема електрична принципова		ТОВ "ЛК Енергія"		

Погоджено:			
узгодив			

1	Порядковий номер панелі		11				Існуюче обладнання	
2	Номинальна напруга, В	400						
3	Номинальний струм, А	1600						
4	Матеріал та переріз , сбірних шин	АД31 10x100						
5	Матеріал та переріз нульового провідника (PEN)	АД31 6x80						
6								
7	Тип панелі		ЩО-90-1413					
8	Призначення панелі (напис в рамці)		Розподільча					
9	Номер схеми електричної		ЛК-ТР-04-SHCHO-080-01					
10	Тип комутуючого апарату	Рубильник	Тип	Інвентарна перетинка				
			Номинальний струм (In), А					
		Автомат (запобіжник)	Тип					
			Номинальний струм (In), А					
11	Межі уставок по струму розчеплювача автомата	Уповільненого спрацювання	Номинальний струм відключення Icu, кА при 380 (50 гц)	TS250N	TS400N	TS250N		TS400N
			Миттєвого спрацювання	250	400	250		400
			250	320	250	320		
12	Номинальний струм розчеплювача автомата, Ir (плавкої вставки), А		(0,4-1)In	(0,4-1)In	(0,4-1)In	(0,4-1)In		(0,4-1)In
13	Трансформатор струму	Тип	(1,5-10) In	(1,5-10) In	(1,5-10) In	(1,5-10) In		(1,5-10) In
		Номинальний струм /5А	250	320	250	320		
14	Амперметр	Тип	-	-	-	-	-	
		Номинальний струм /5А	-	-	-	-	-	
15	Вольтметр	Тип	-	-	-	-	-	
		Шкала, В	-	-	-	-	-	
16	Кількість та переріз кабелів		-	-	-	-	-	
17	Облік	Тип	-	-	-	-	-	
18	Назначення фідеру	Назва	БРП-1 І секція	БРП-1 І секція	БРП-2 І секція	БРП-1 І секція	БРП-1 І секція	


						ЛК-ТР-04-ШНО-080-01				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
Розробив					22.08	Типове рішення		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів								Р	1	1
						Схема електрична принципова		ТОВ "ЛК Енергія"		

Погоджено:		Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № об.					
		узгодив									

1	Порядковий номер панелі		
2	Номинальна напруга, В		400
3	Номинальний струм, А		1600
4	Матеріал та переріз , сбірних шин		АД31 10х100
5	Матеріал та переріз нульового провідника (PEN)		АД31 6х80
6			
7	Тип панелі		
8	Призначення панелі (напис в рамці)		
9	Номер схеми електричної		
10	Тип комутуючого апарату	Рубильник	Тип
			Номинальный струм (In), А
		Автомат (запобіжник)	Тип
			Номинальный струм (In), А Номинальный струм відключення Icu, кА при 380 (50 гц)
11	Межі уставок по струму розчеплювача автомата		Уповільненого спрацювання
			Митэвого спрацювання
12	Номинальний струм розчеплювача автомата, Ir (плавкої вставки), А		
13	Трансформатор струму		Тип
			Номинальний струм /5А
14	Амперметр		Тип
			Номинальный струм /5А
15	Вольтметр		Тип
			Шкала, В
16	Кількість та переріз кабелів		
17	Облік		Тип
18	Назначення фідеру		Назва

Існуюче обладнання

Інвентарна перетинка

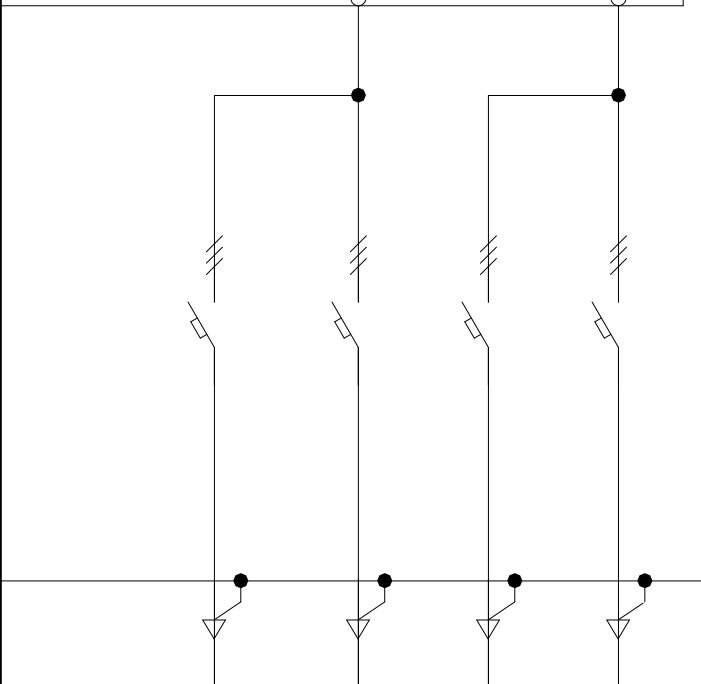10			
			
ЩО-90-1413	Розподільча		
	ЛК-ТР-04-SHCHO-080-01		
	-		
	-		
	TS250N	TS400N	TS250N
	250	400	250
	50	65	50
	(0,4-1)In	(0,4-1)In	(0,4-1)In
	(1,5-10) In	(1,5-10) In	(1,5-10) In
	250	320	250
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	БРП-1 І секція	БРП-1 І секція	БРП-2 І секція

Панель торцева(існуюча)

ЛК-ТР-04-SHCHO-080-01						
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	
Розробив					22.08	
Перевірив						
Типове рішення					Стадія	Аркуш
					Р	1
Схема електрична принципова					ТОВ "ЛК Енергія"	