





Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:	
			узгодив	

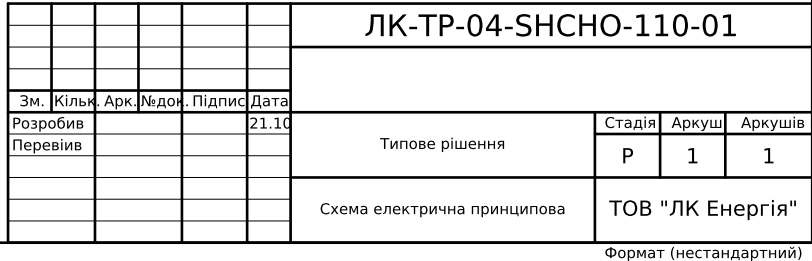

Погоджено:		Узгодив	
		Зам. інв. №	
Підпис / дата		Інв. № об.	




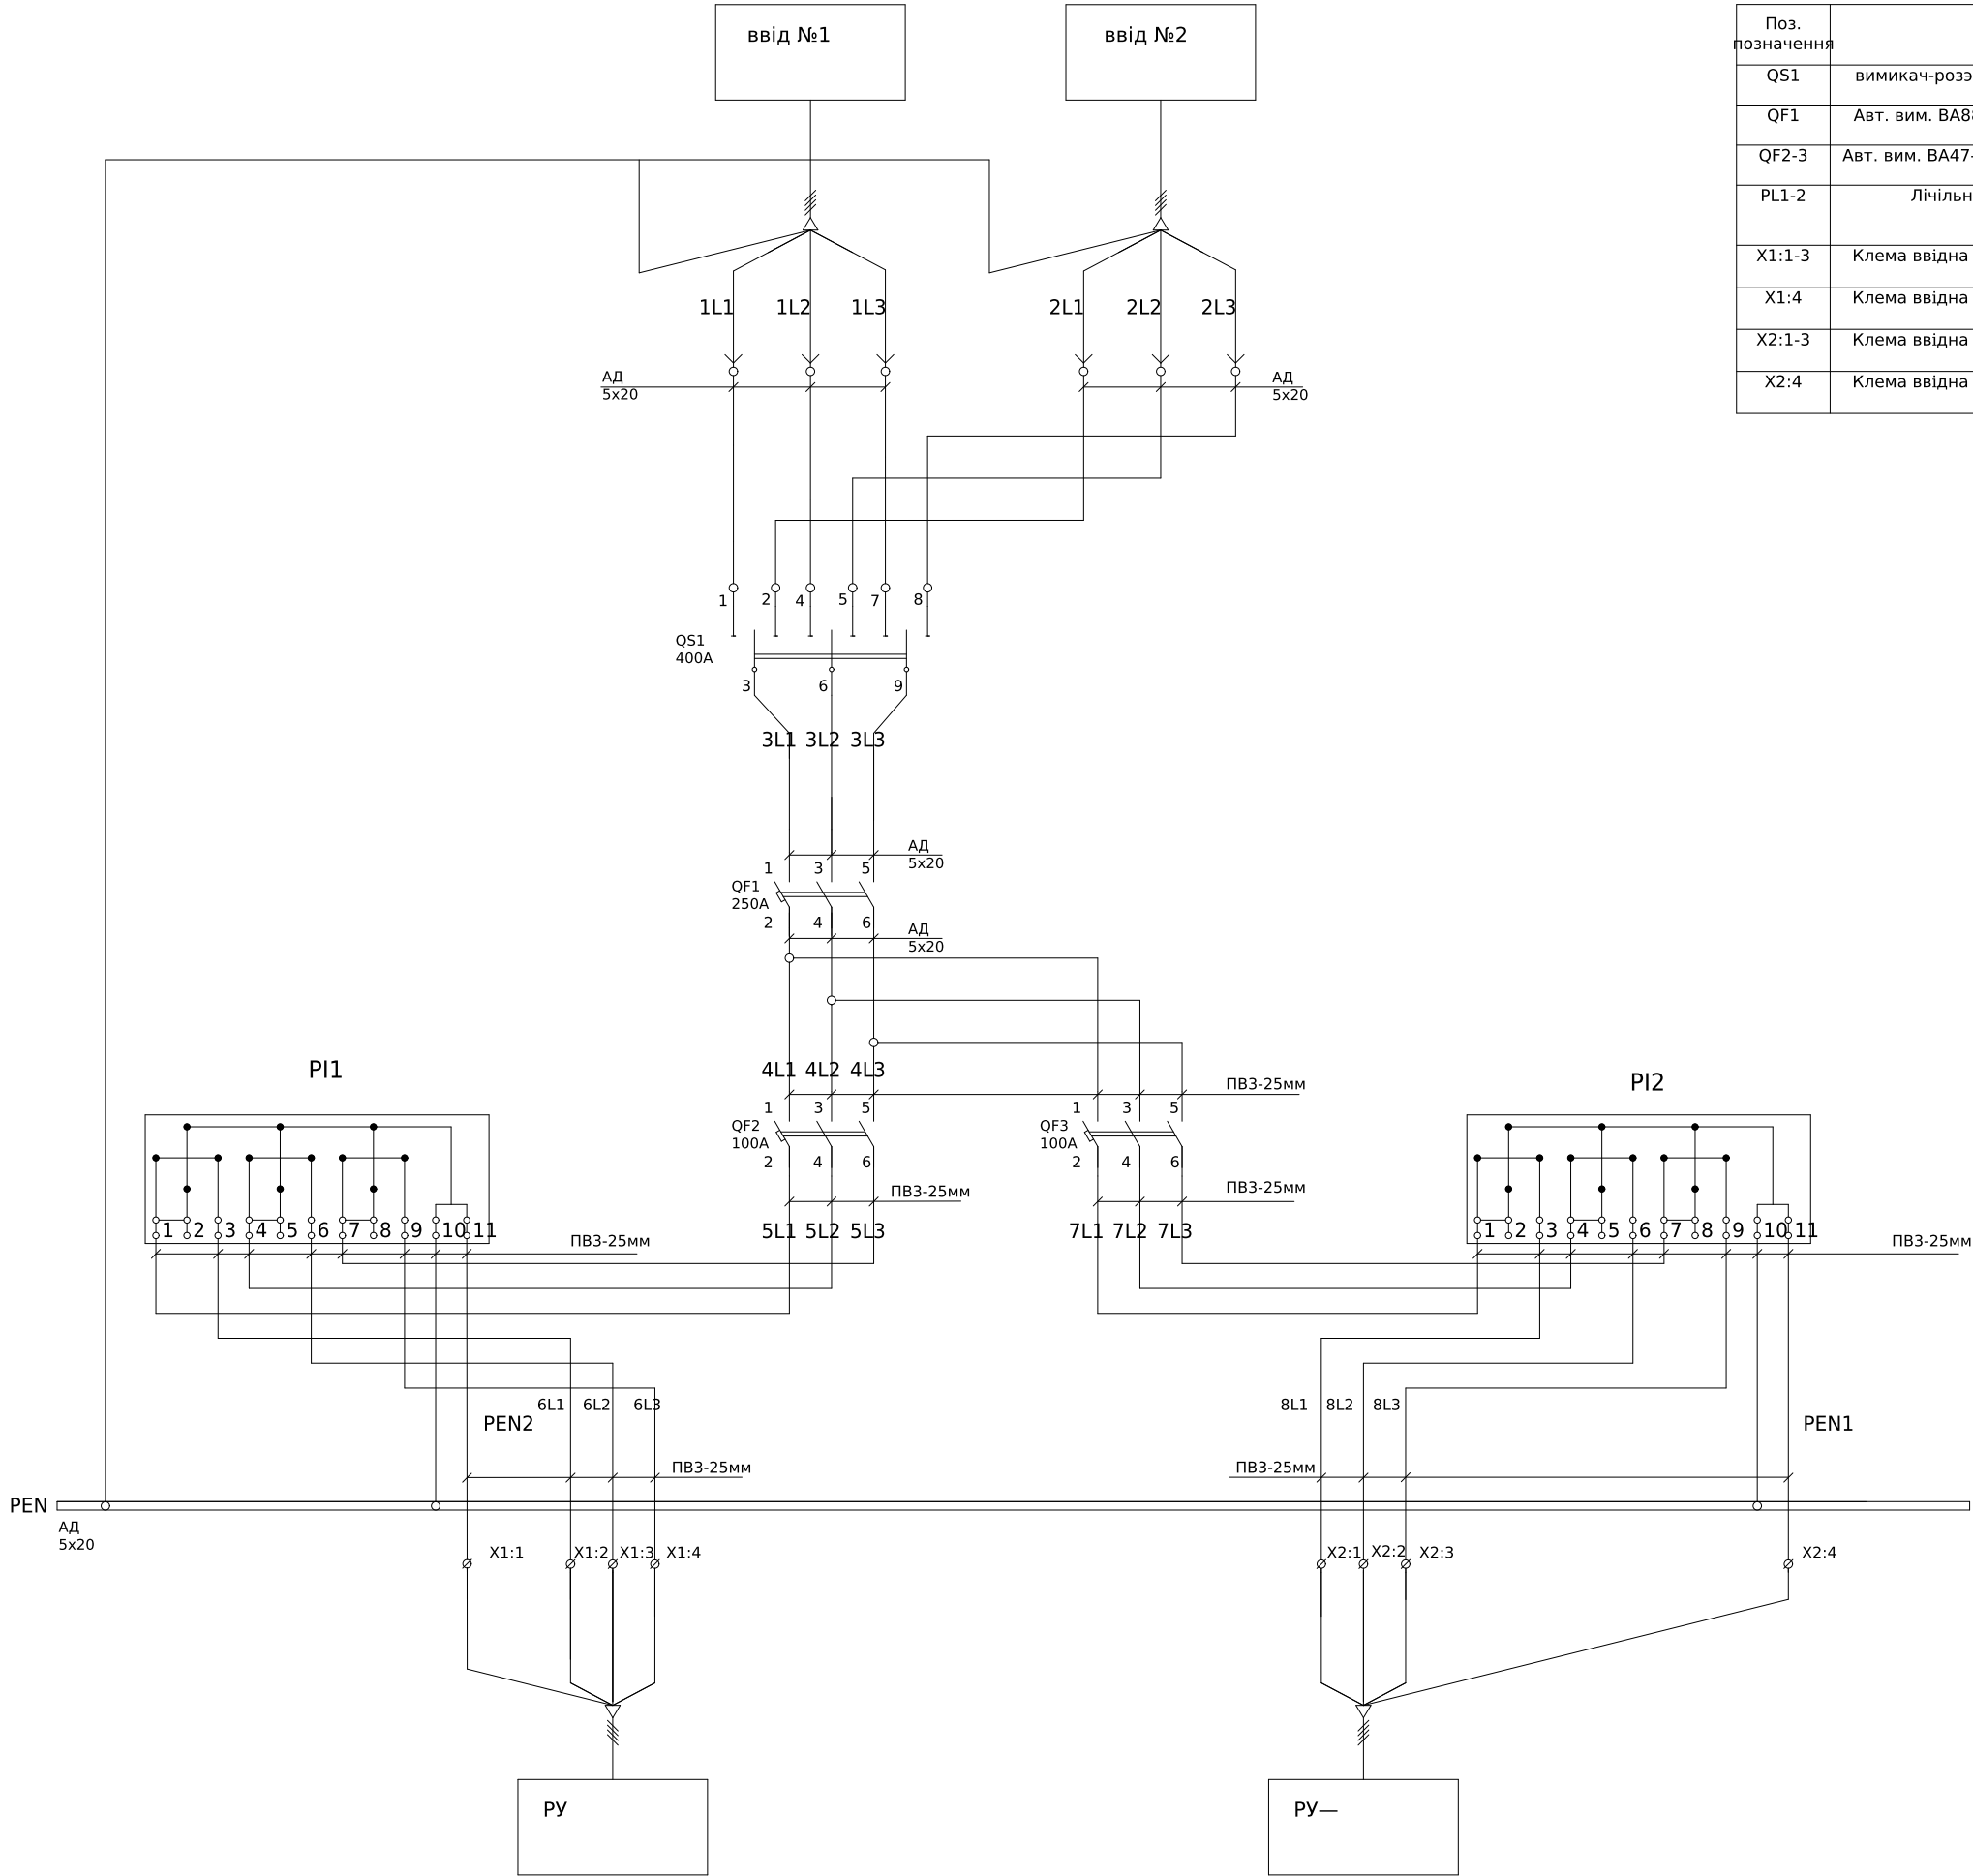


Поз. позначення	Назва	Кількість	Доповнення
QS1	вимикач-роз'єднувач ВР32И-37В71250 400А	1	
QF1	Авт. вим. ВА88-35 ЗР 250А 35кА ІЭК	1	
QF2-3	Авт. вим. ВА47-100 ЗР 100А 10 кА х-ка С ІЭК	2	
PL1-2	Лічильник електроенергії	2	Заводом-виробником не постачається
X1:1-3	Клема ввідна силова КВС 16-95 кв.мм. сірий ІЕК	3	
X1:4	Клема ввідна силова КВС 16-95 кв.мм. синій ІЕК	1	
X2:1-3	Клема ввідна силова КВС 16-95 кв.мм. сірий ІЕК	3	
X2:4	Клема ввідна силова КВС 16-95 кв.мм. синій ІЕК	1	

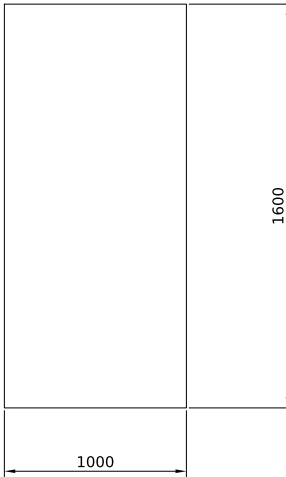



						ЛК-ТР-04-SHCHO-110-01			
</									

Від УВР 250

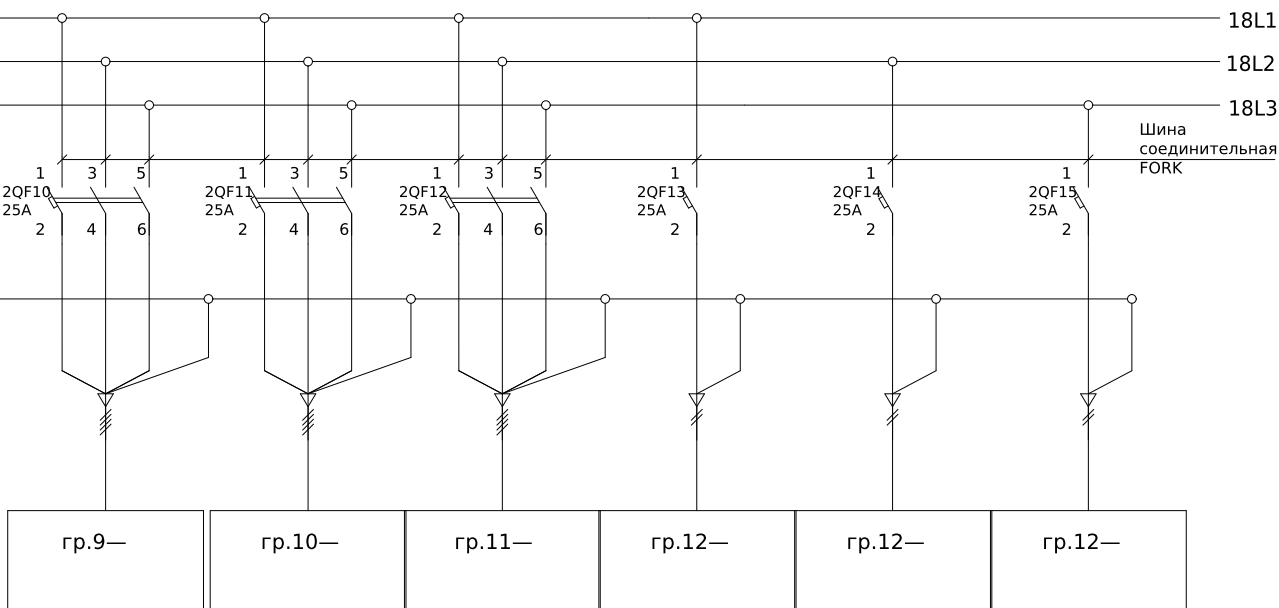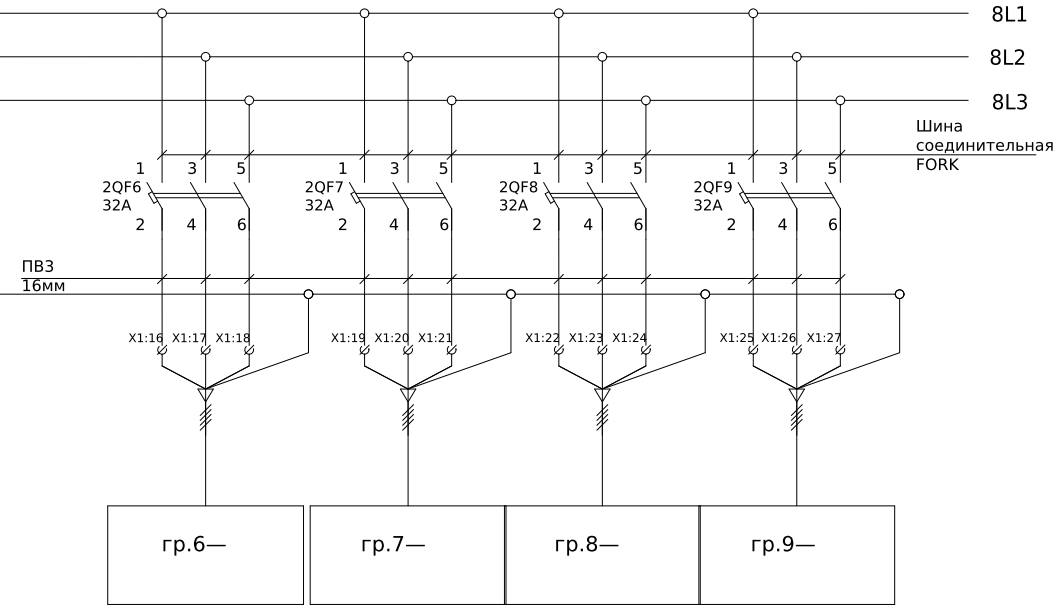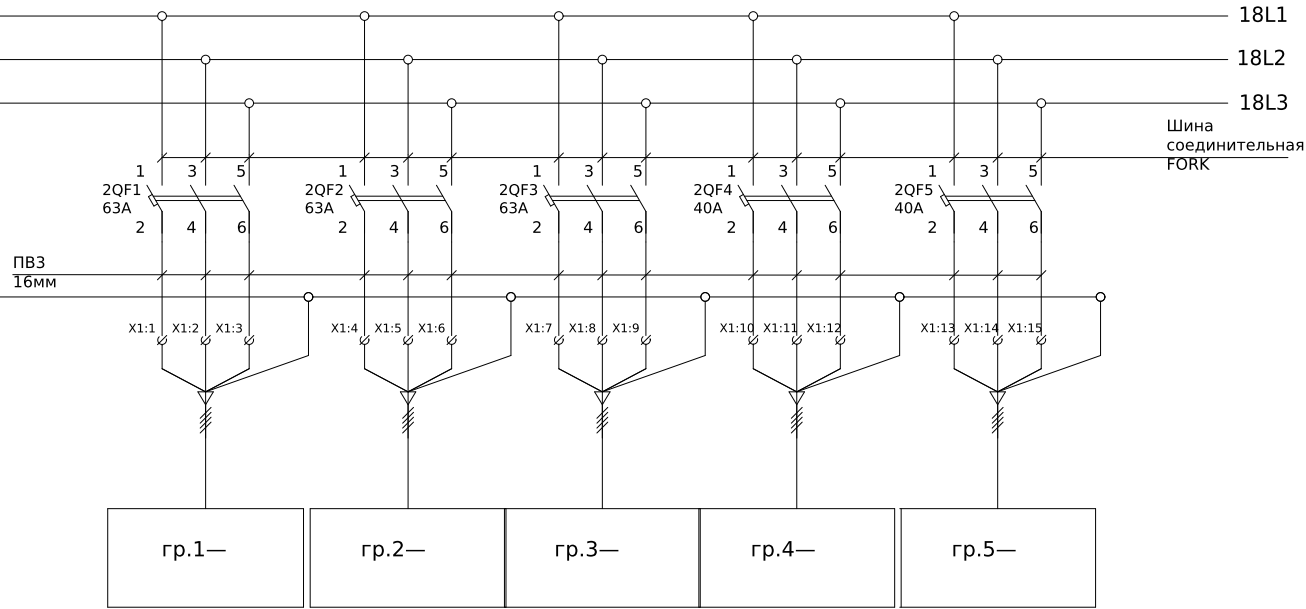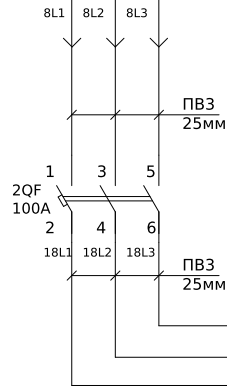

Поз. позначення	Назва	Кількість	Доповнення
2QF	Авт. вим. ВА47-100 ЗР 100А 10кА х-ка С ІЭК	1	
2QF1-3	Авт. вим. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ІЭК	3	
2QF4-5	Авт. вим. ВА47-29 ЗР 40А 4,5кА х-ка С ІЭК	2	
2QF6-9	Авт. вим. ВА47-29 ЗР 32А 4,5кА х-ка С ІЭК	4	
2QF10-12	Авт. вим. ВА47-29 ЗР 25А 4,5кА х-ка С ІЭК	3	
2QF13-15	Авт. вим. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ІЭК	3	
X1:1-27	Клема ввідна силова 35-50 кв.мм. сірий	27	Застосувати при підключенні у разі невідповідності перетину кабелю апаратному затискачу АВ

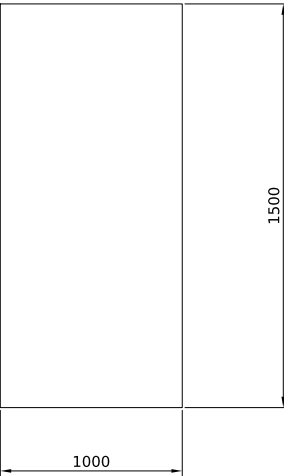

ЛК-ТР-04-SHCHO-110-01					
Зм.	Кільк.	Арк.	Ндон.	Підпис	Дата
Розробив					21.10
Перевішив					
Типове рішення				Р	1
Схема електрична принципова				ТОВ "ЛК Енергія"	

Формат (нестандартний)

