


Погоджено:		
	Зам. інв. №	узгодив
Інв. № об.	Підпис і дата	

Лінії «К-1, К-2» - Обігрів	Блок ручного управління
	Автоматичне управління
	Перемикач режимів роботи(ручн-0-авт.)
	Термостат автоматичного управління
	Реле комутації сигнальної арматури
	Лінія обігріву вимкнена (аварія)
	Працює обігрів
Лінія«К-3» - Кондиціонер	Блок ручного управління
	Автоматичне управління
	Перемикач режимів роботи(ручн-0-авт.)
	Термостат автоматичного управління
	Реле комутації сигнальної арматури
	Лінія кондиціонера вимкнена (аварія)
	Працює кондиціонер

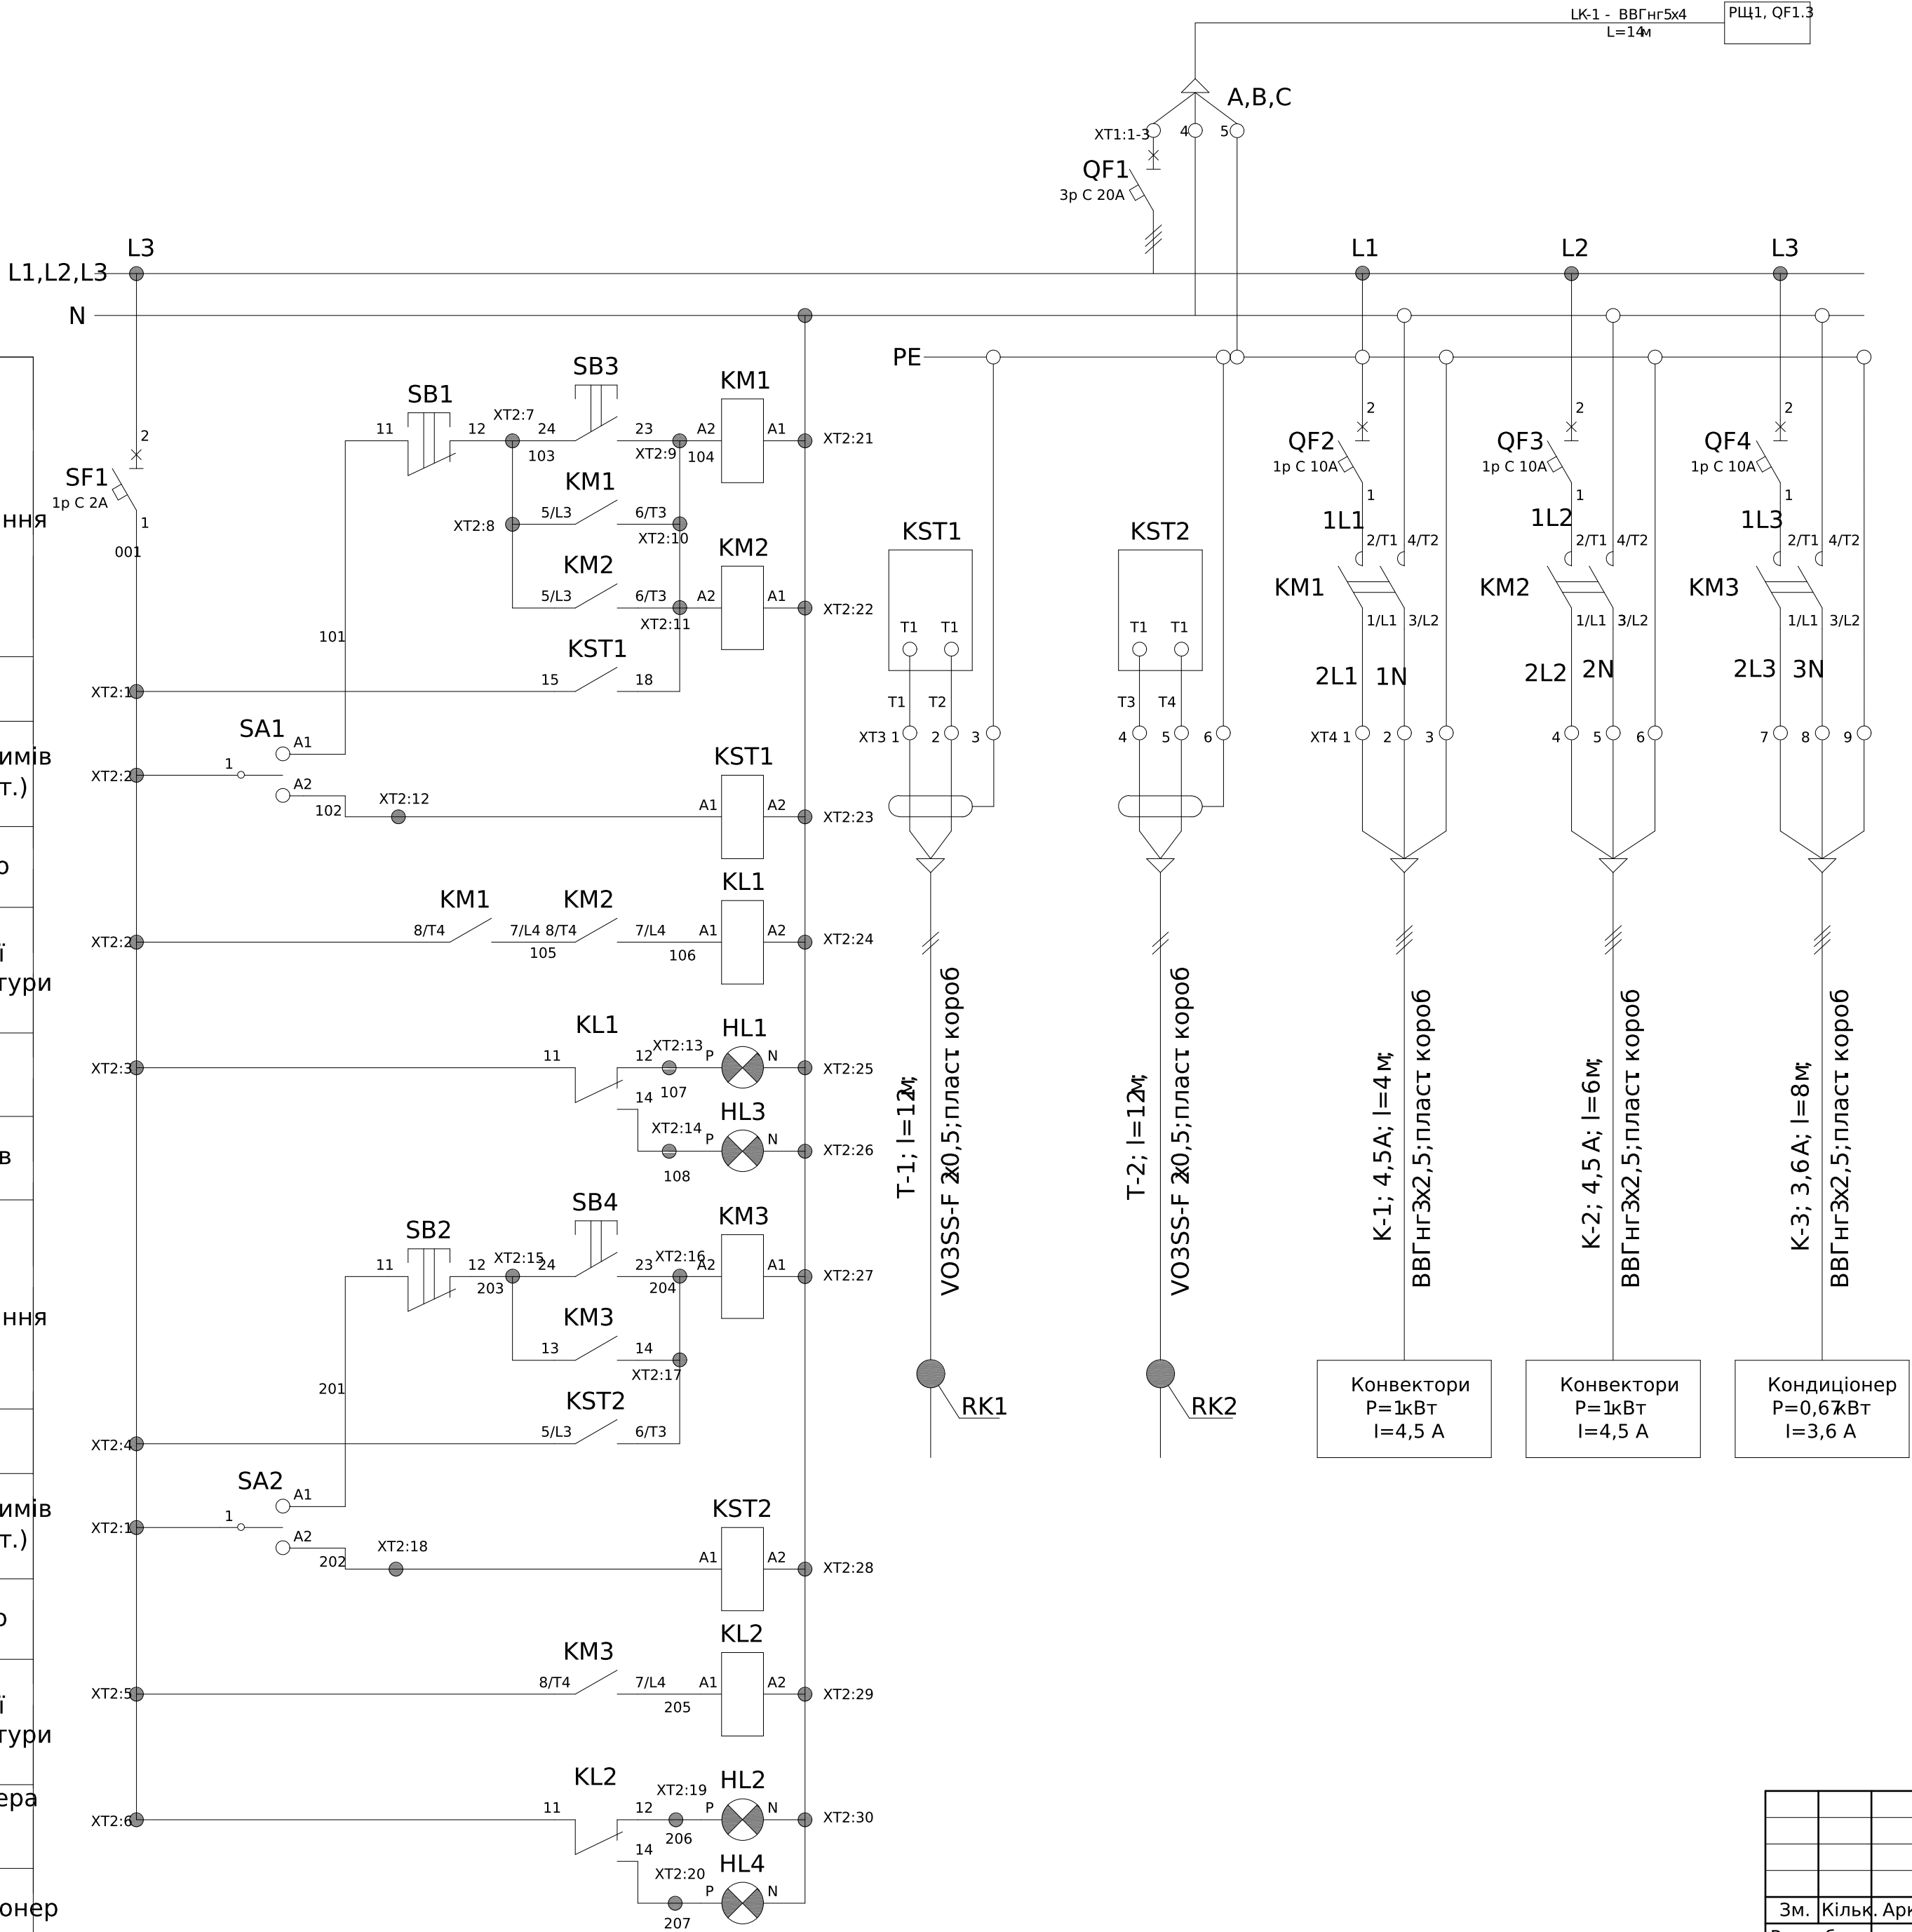

Специфікація				
Позначення	Назва	Кількість	Виконання	
QF1	Авт. вим. ЕТИМАТ 10 3р С 20А (10 kA)	1		
QF2-QF4	Авт. вим. ЕТИМАТ 6 1р С 10А (6 kA)	2		
SF1	Авт. вим. ЕТИМАТ 6 1р С 2А (6kA)	1		
KM1-KM3	Контактор модульный KM20-40М AC IEK	3		
KST1-KST2	Термостат TER-3Н (-15...+45) AC/DC 24-240 AC/DC (1x16А_AC1)	2		
KL1-KL2	Реле электромеханическое ERM2-230AC 2р	2		
SB3-SB4	Кнопка монобл. утопл. ECF-11-G (1NO+1NC, зеленая)	2		
SB1-SB2	Кнопка монобл. утопл. ECF-11-R (1NO+1NC, красная)	2		
SA1-SA2	Перекл. поворотн. ALCLR-22 (3-х поз., с фикс. 1-0-2, 45°, черный)	2		
HL1-HL2	Лампа сигнал. LED матовая ECLI-240A-R 240V AC (красная)	2		
HL3-HL4	Лампа сигнал. LED матовая ECLI-240A-G 240V AC (зеленая)	2		
XT1:1-3,5	УК 5 N Проходна клема 3004362	4		
XT2:1-20	УК 5 N Проходна клема 3004362	20		
XT2:21-30	УК 5 N BU Проходна клема 3004388	10		
XT1:4	УК 5 N BU Проходна клема 3004388	1		
XT3:1-6	УК 5 N Проходна клема 3004362	6		
XT4:1-9	УК 5 N Проходна клема 3004362	9		

ЛК-ТР-04-SHCHO-115-01						
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	
Розробив				09.08		
Перевіив						
Типове рішення				Стадія	Аркуш	Аркушів
				Р	1	1
Схема електрична принципова				ТОВ «ЛК Енергія»		