


Погоджено:		Зам. інв. №	
Підпис і дата		Інв. № ор.	


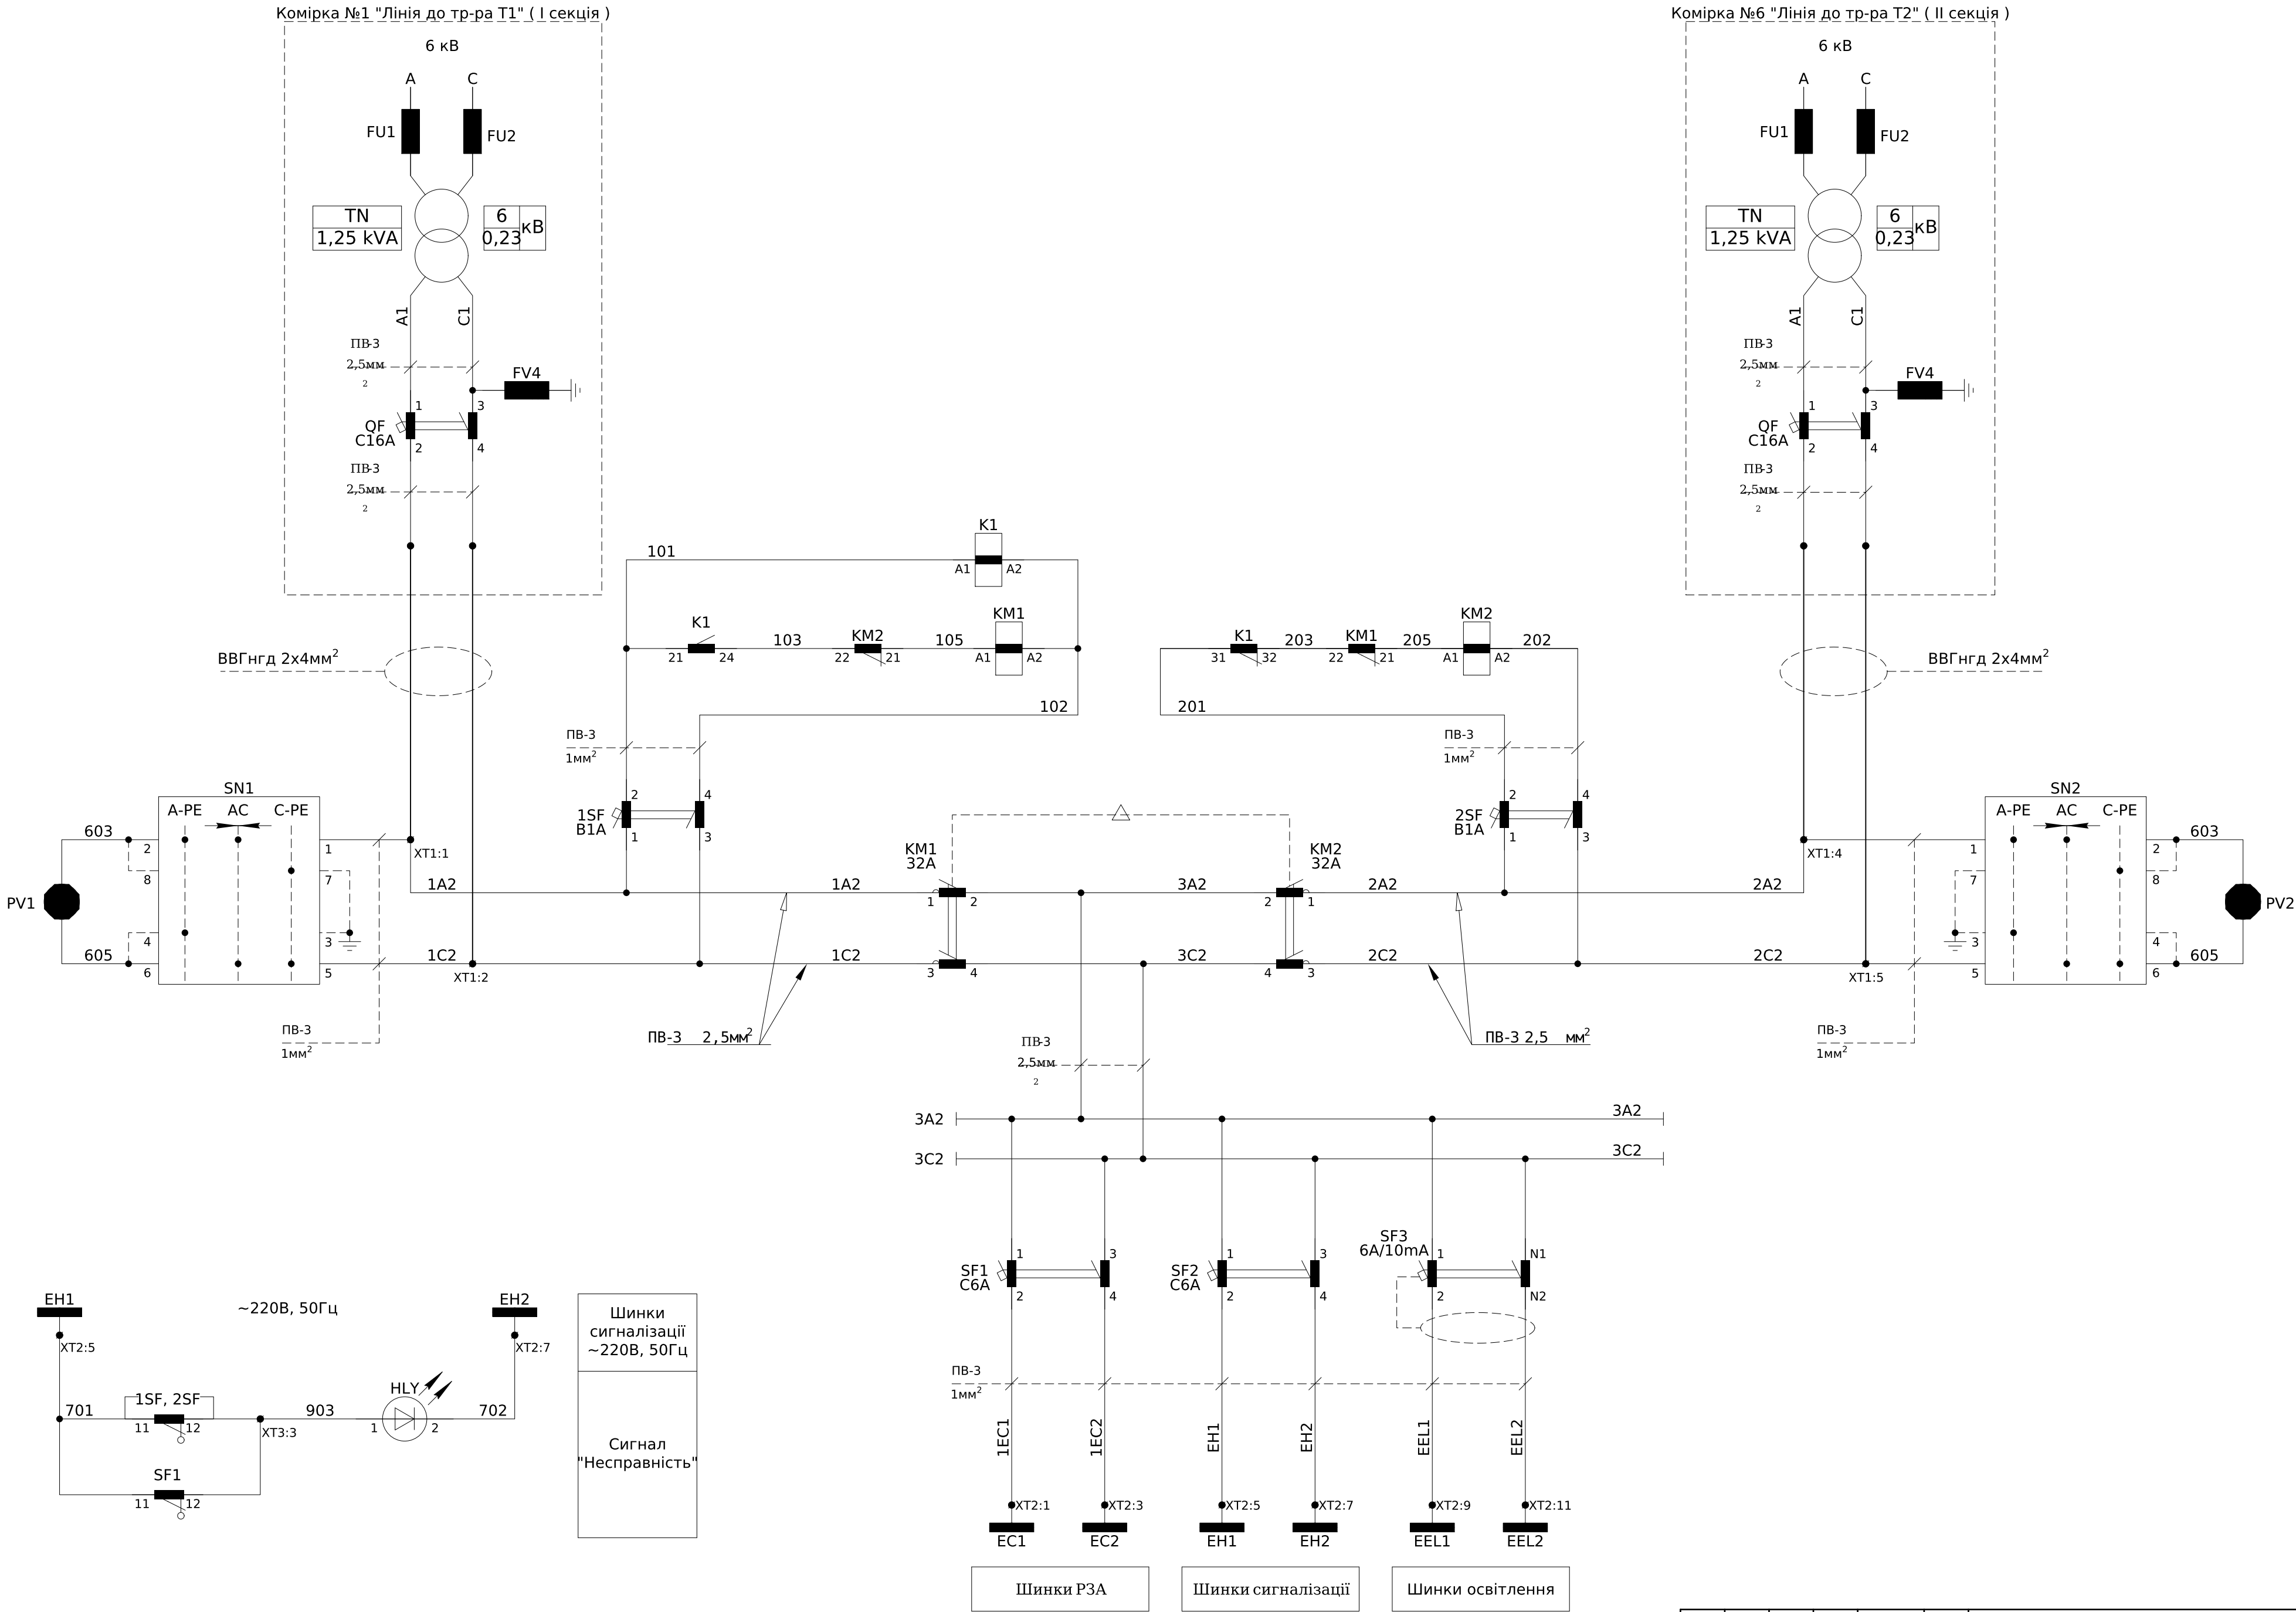


Примітки:
1) монтаж кіл управління, сигналізації та освітлення виконати проводом ПВ-3 1мм², якщо не вказано інше.

ЛК-ТР-10-AVR-025-01							Схема принципова АВР-СН		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Розробив									
Перевірив									
							ТОВ "ЛК Енергія"		
							Формат А2		

Високовольтні запобіжники
Трансформатор власних потреб (ТВП)
Захист вторинної обмотки ТВП
Схема АВР та контроль ізоляції кіл власних потреб
Контроль ізоляції ТВП
Формування шинок власних потреб

Пояснююча однолінійна схема

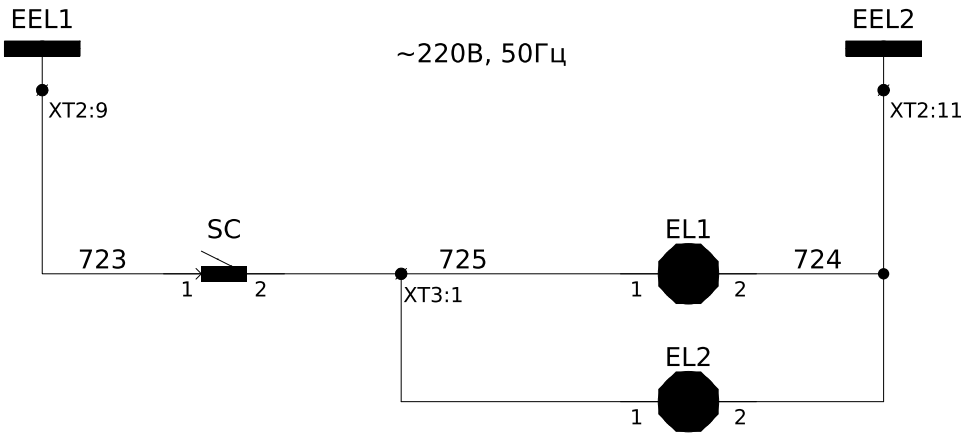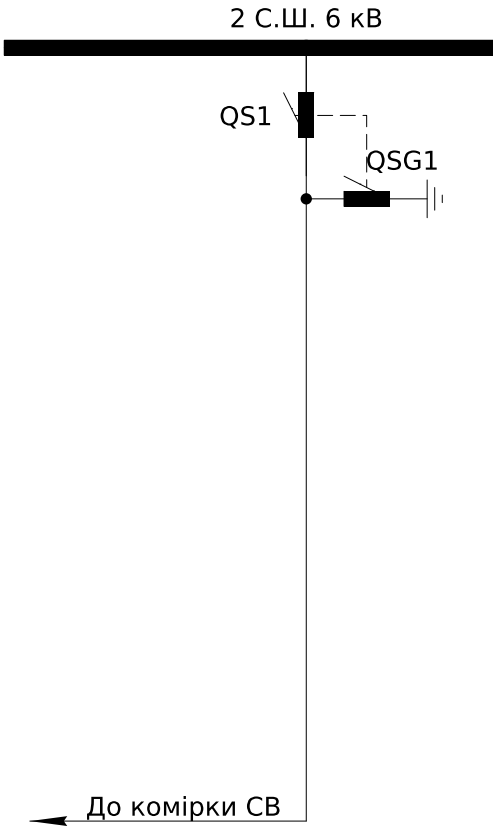

Шинки
освітлення
~220В, 50Гц

Освітлення
силового
відсіку

Освітлення
релейного
відсіку

ЛК-ТР-10-AVR-025-01

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	--------	------	--------	--------	------

Розробив					
Перевірив					

Типове рішення

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	1	4

Схема електрична принципова	ТОВ "ЛК Енергія"		
-----------------------------	------------------	--	--

Примітки:
* - номер кабелю уточнюй в таблиці міжкоміркових зв'язків.

Зм.	Кільк.	Арк.	№доқ.	Підпис	Дата

ЛК-ТР-10-AVR-025-01

