


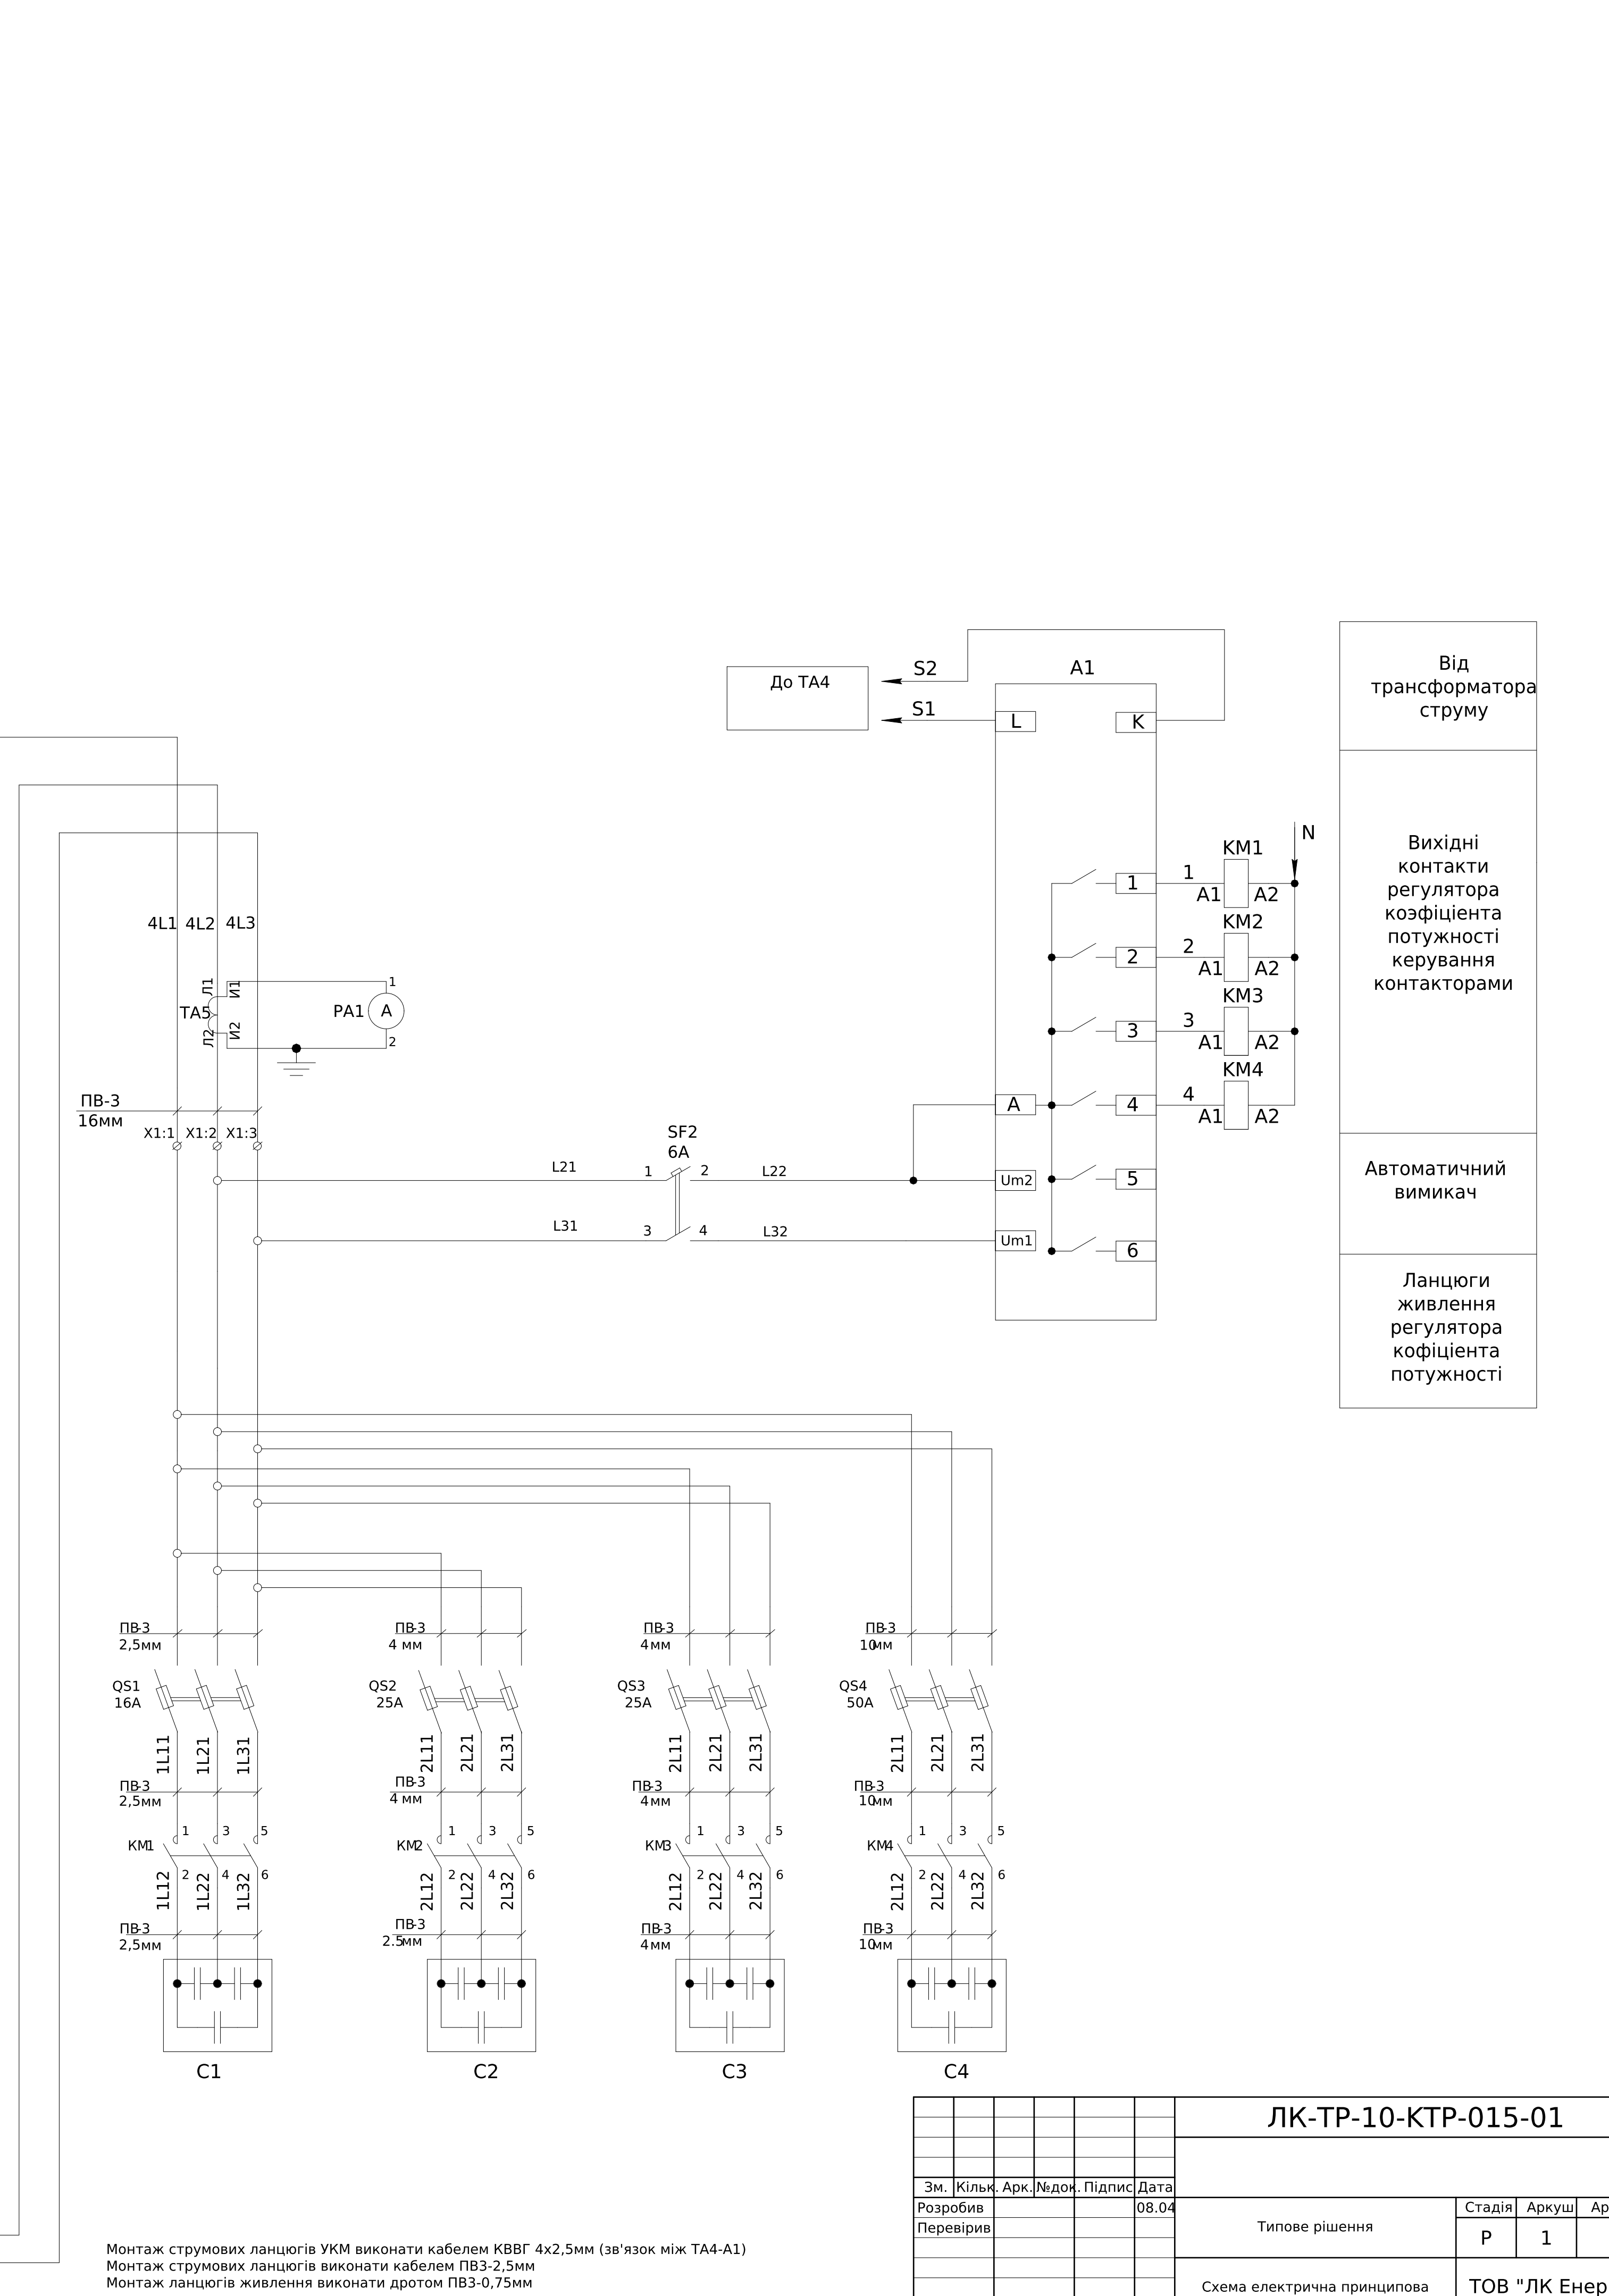

[illegible]

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| Інв. № об. | Підпис і дата | Зам. інв. № |
|            |               |             |

| Поз. познач. | Назва                                                             | Кіл-ть | Доповнення                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
|              |                                                                   |        |                           |
| QS           | Вимикач навантаження LBSCD 3P 400 ("1-0", 400A)                   | 1      |                           |
| QF           | Автоматичний вимикач TS400N (65kA) ETS33 400A 3P3T                | 1      | уст. 320 А                |
| 1QF1-1QF2    | Автоматичний вимикач TS250N (50kA) ETS23 250A 3P3T                | 2      | уст. 150 А                |
| 1QF3         | Автоматичний вимикач TS100N (50kA) ETS23 100A 3P3T                | 1      | уст. 90 А                 |
| 1SF1         | Автоматичний вимикач BKN-b 1P C4A                                 | 1      |                           |
| SF2          | Автоматичний вимикач ЕТИМАТ 6 2р С 6А (6 kA)                      | 1      |                           |
| TA1-TA4      | Трансформатор струму Т-0,66 300/5 (0.5s)                          | 4      |                           |
| TA5          | Трансформатор струму CTR-30 100/5 1,5VA CL.0,5                    | 1      |                           |
| FV1-3        | Обмежувач перенапруги ОПН-0,4/0,45/10/300 УХЛ1                    | 3      |                           |
| SG1          | Комутаційна колодка КП5 (25) А                                    | 1      |                           |
| PL1          | GAMA 300 G3B 147 3x230/380В, 5(10)А з вбудованим модемом MCL 5.10 | 1      | Використовується існуючий |
| PA1          | Амперметр аналоговий YC-A72, 100/5А,                              | 1      |                           |
| A1           | Регулятор реактивної потужності PFC 6 RS (6 ступенів, 97х97)      | 1      |                           |
| QS1          | Роз'єднувач EFD 10 3P 32А 690V AC                                 | 1      |                           |
|              | Запобіжник CH10x38 gG 16А 500V                                    | 3      |                           |
| QS2-3        | Роз'єднувач EFD 10 3P 32А 690V AC                                 | 2      |                           |
|              | Запобіжник CH10x38 gG 25А 500V                                    | 6      |                           |
| QS4          | Роз'єднувач EFD 14 3P 50А 690V AC                                 | 1      |                           |
|              | Запобіжник CH14x51 gG 50А 500V                                    | 3      |                           |
| KM1          | Контактор СЕМ 5СК.01 (5 кВАр, 400-440V)                           | 1      |                           |
| KM2-3        | Контактор СЕМ СК 10.02N (10 кВАр, 400-440V)                       | 2      |                           |
| KM4          | Контактор СЕМ СК 20.01N (20 кВАр, 400-440V)                       | 1      |                           |
| C1           | Конденсаторна батарея LPC 5kVAr (400V)                            | 1      |                           |
| C2-3         | Конденсаторна батарея LPC 10kVAr (400V)                           | 2      |                           |
| C4           | Конденсаторна батарея LPC 20kVAr (400V)                           | 1      |                           |
| X1:1-3       | Однополюсна клемна коробка UD 80A                                 | 3      |                           |

|     |        |      |       |        |      |
|-----|--------|------|-------|--------|------|
|     |        |      |       |        |      |
| Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |

|                     |      |
|---------------------|------|
| ЛК-ТР-10-КТР-015-01 | Арк. |
|                     | 2    |