





Формат (нестандартный)

Погоджено:		Зам. інв. №	
Інв. № об.		Підпис і дата	
		Інв. № об.	
		Зам. інв. №	
		Підпис і дата	
		Інв. № об.	
		Зам. інв. №	
		Підпис і дата	
		Інв. № об.	

Поз. позначення	Назва	Кіл-ть	Доповнення
КМ-1	Контактор модульний RD-R 25-40 230V AC/DC (ручн.керув.)	1	
M1-M2	Вентилятор осьовий Вентс ОВК 2Е 300	2	
TR1	Термостат TRT-10A230V- NO	1	

-Термостат розташувати зовні комутаційної коробки
-Монтаж допоміжних ланцюгів виконати проводом ПВ-3 1х0,75мм

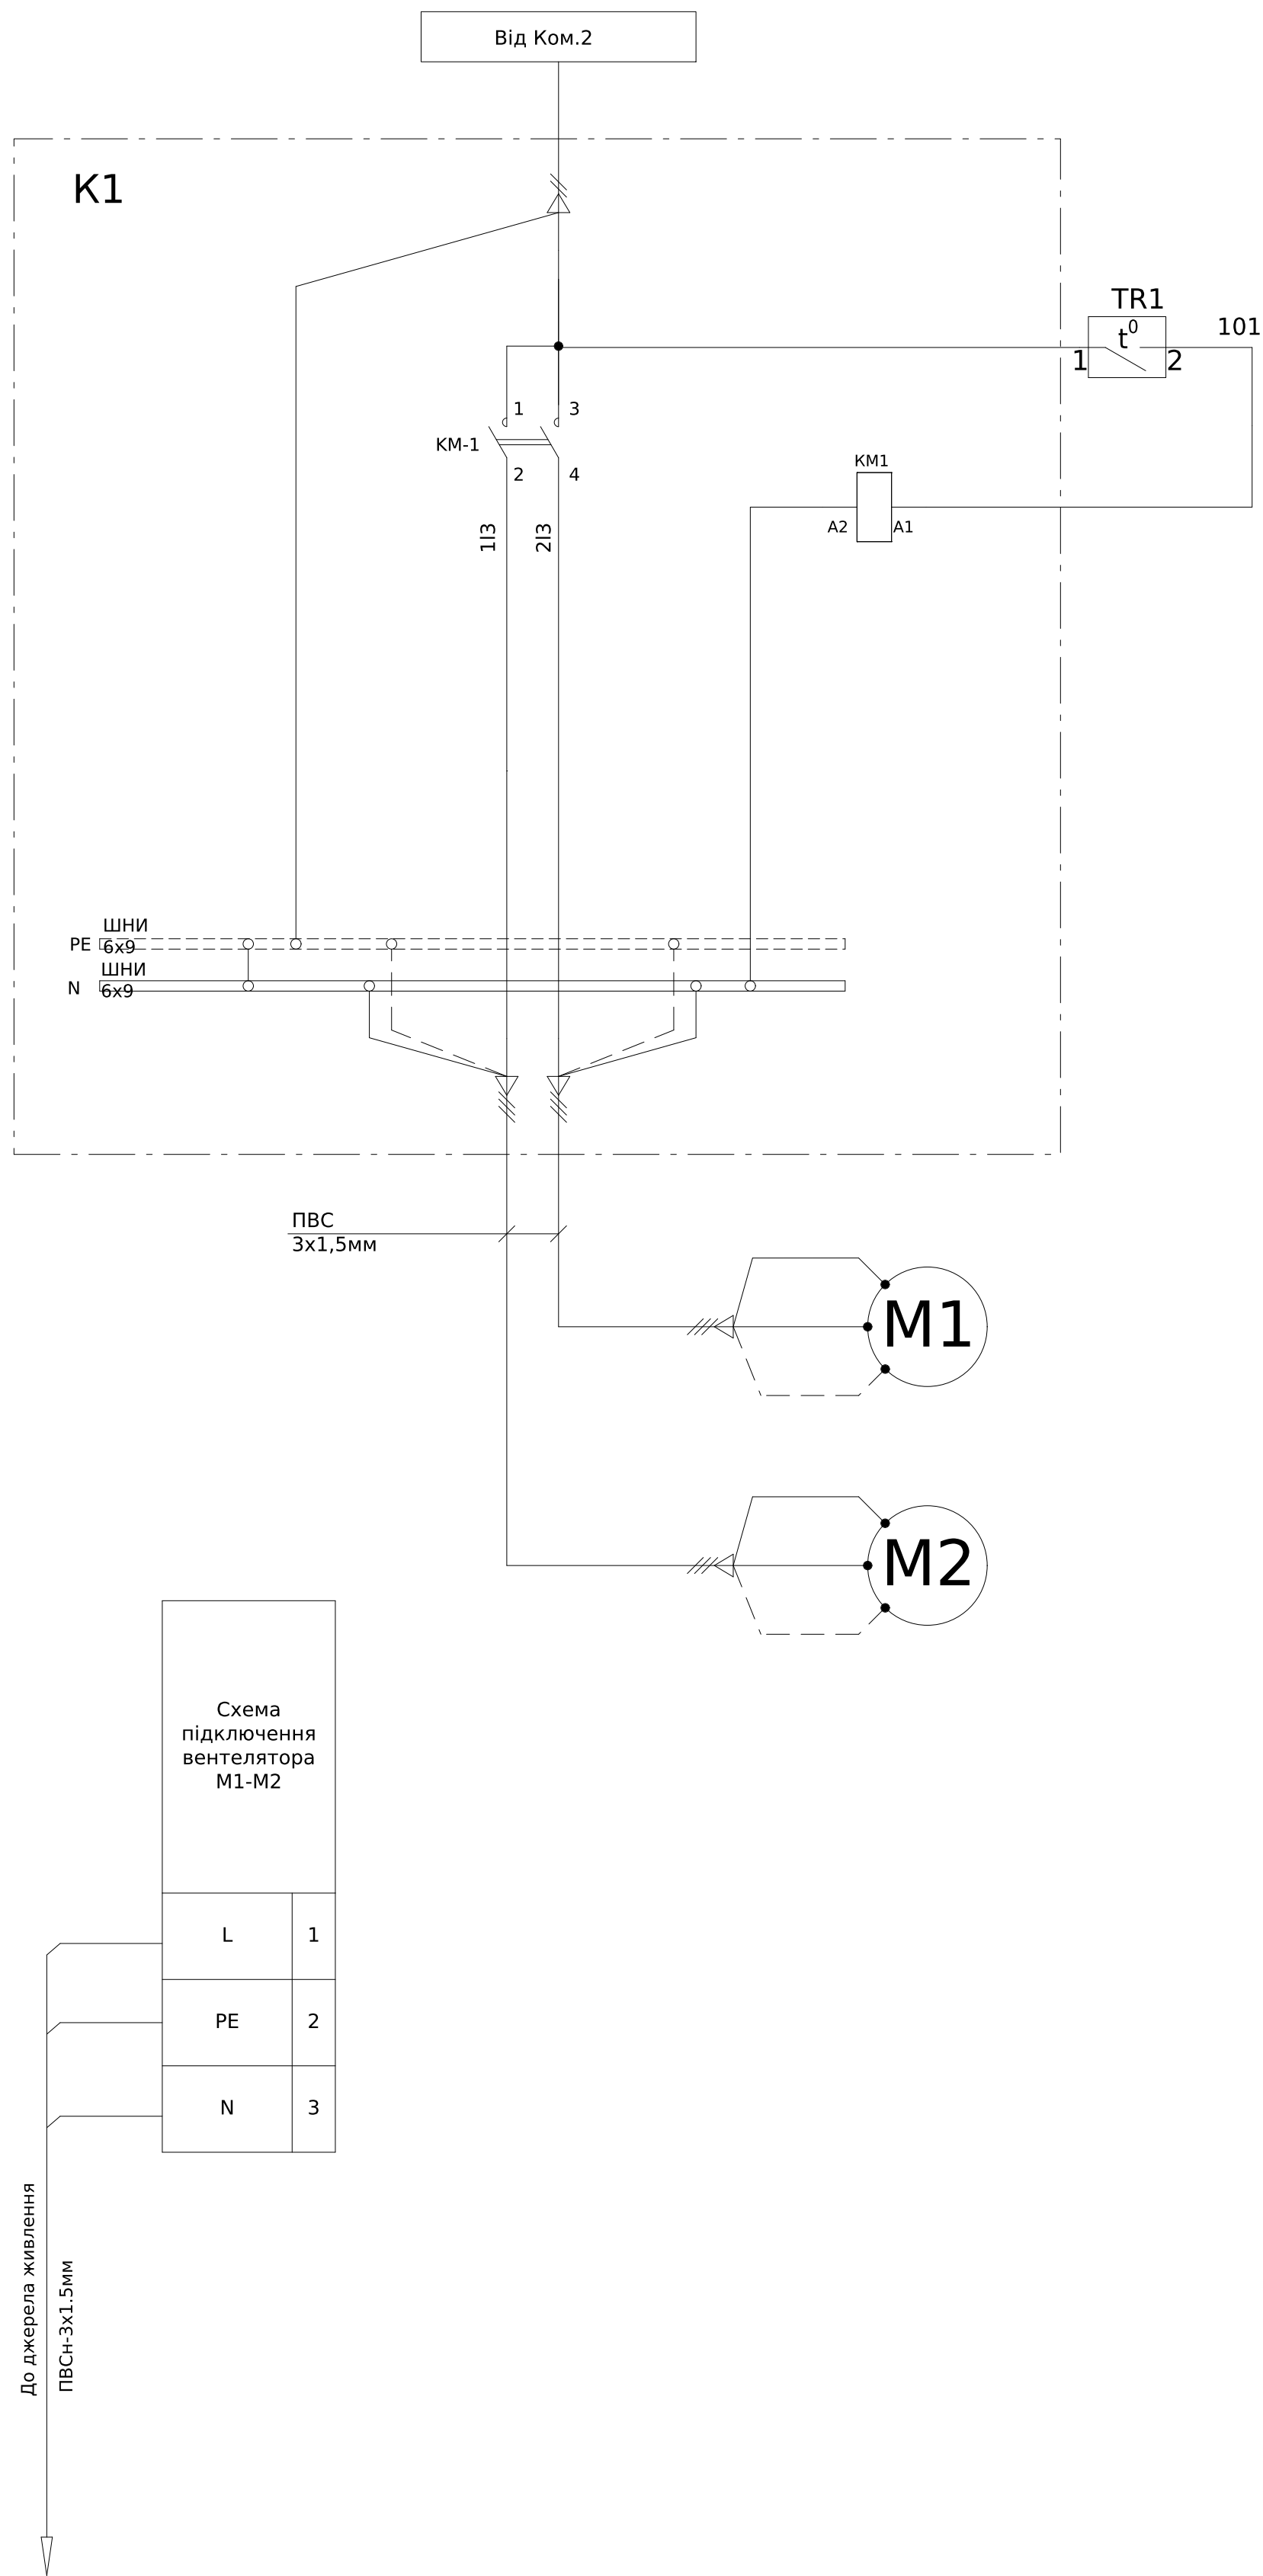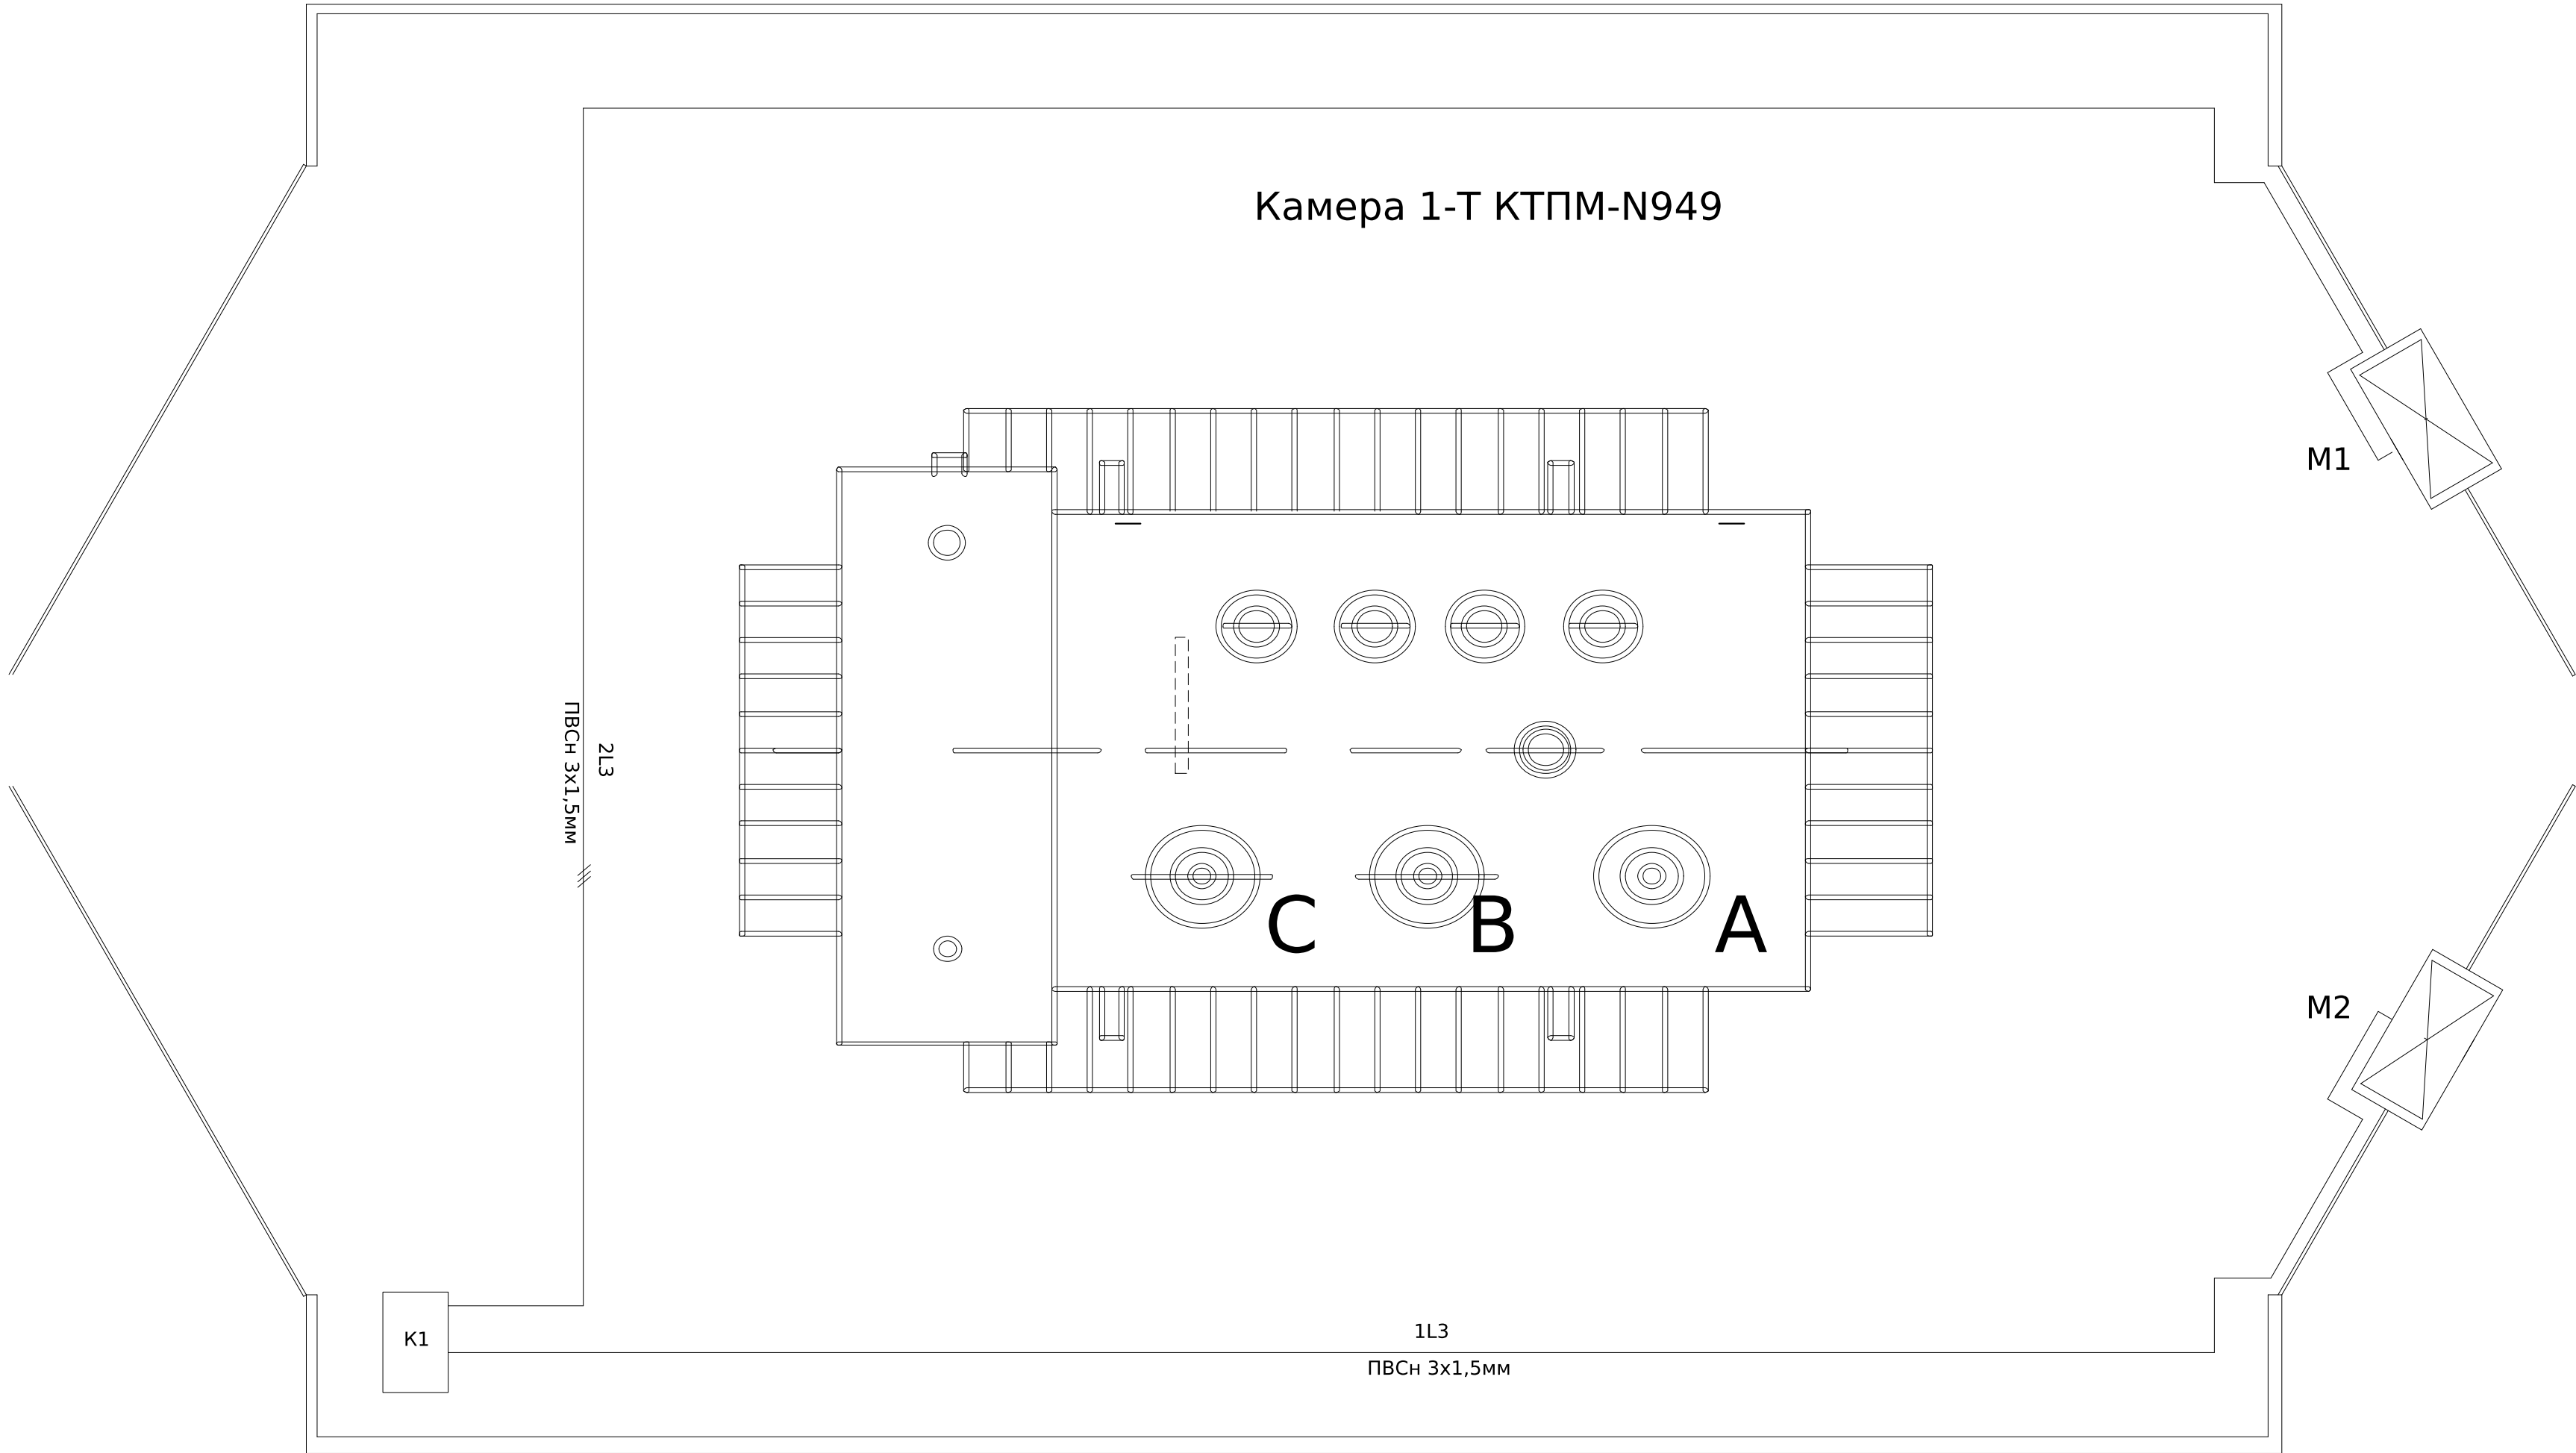

ЛК-ТР-10-КТР-019-01							
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		
Розробив					31.01		
Перевірив							
						Типове рішення	Стадія
							Р
							1
							1
						Опитувальний лист	ТОВ "ЛК Енергія"

Формат (нестандартний)

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № об.	

Поз. позначення	Назва	Кіл- ть	Доповнення
1QF	Автоматичний вимикач ВА-78, 1250А, 3 пол., 380В, 70кА	1	
1QS	Рубильник РЕ19-43-311400 1600А	1	
1QF1,	Автоматичний вимикач ВА-71, 16А, 3 пол., 380В, 20кА	1	
1QF2,1QF3	Модульний автоматичний вимикач YCB9-80М 1Р 6КА тип С 6А, CNC	2	
1QF4	Модульний автоматичний вимикач YCB9-80М 1Р 10кА тип С 10А	1	
1QF5	Модульний автоматичний вимикач YCB9-80М 2Р 6КА тип С 2А, CNC	1	
1QF6	Модульний автоматичний вимикач YCB9-80М 3Р 6КА тип С 6А, CNC	1	
1ТА1-1ТА3	Трансформатор ТШ-0,66-2 1500/5 (0,5s)	6	
1SG1	Комутаційна колодка КП5 (25) А	1	
1PL1	Лічильник електроенергії	1	Виробником не постачається

						ЛК-ТР-10-КТР-019-01	Арк.
							2
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		