


Перв.	
примен.	
Справ.	
№	

Подп. и	Подп. и	Инв. №	Взам.	Инв. №	Инв. №
дата	дата	дубл.	инв. №		
подл.	подл.				

- Кабельный ввод ВН
в кабельные
каналы
внутри ИТ трансформатор ТМГ-630-6/0,4кВ
заводом-изготовителем не поставляется

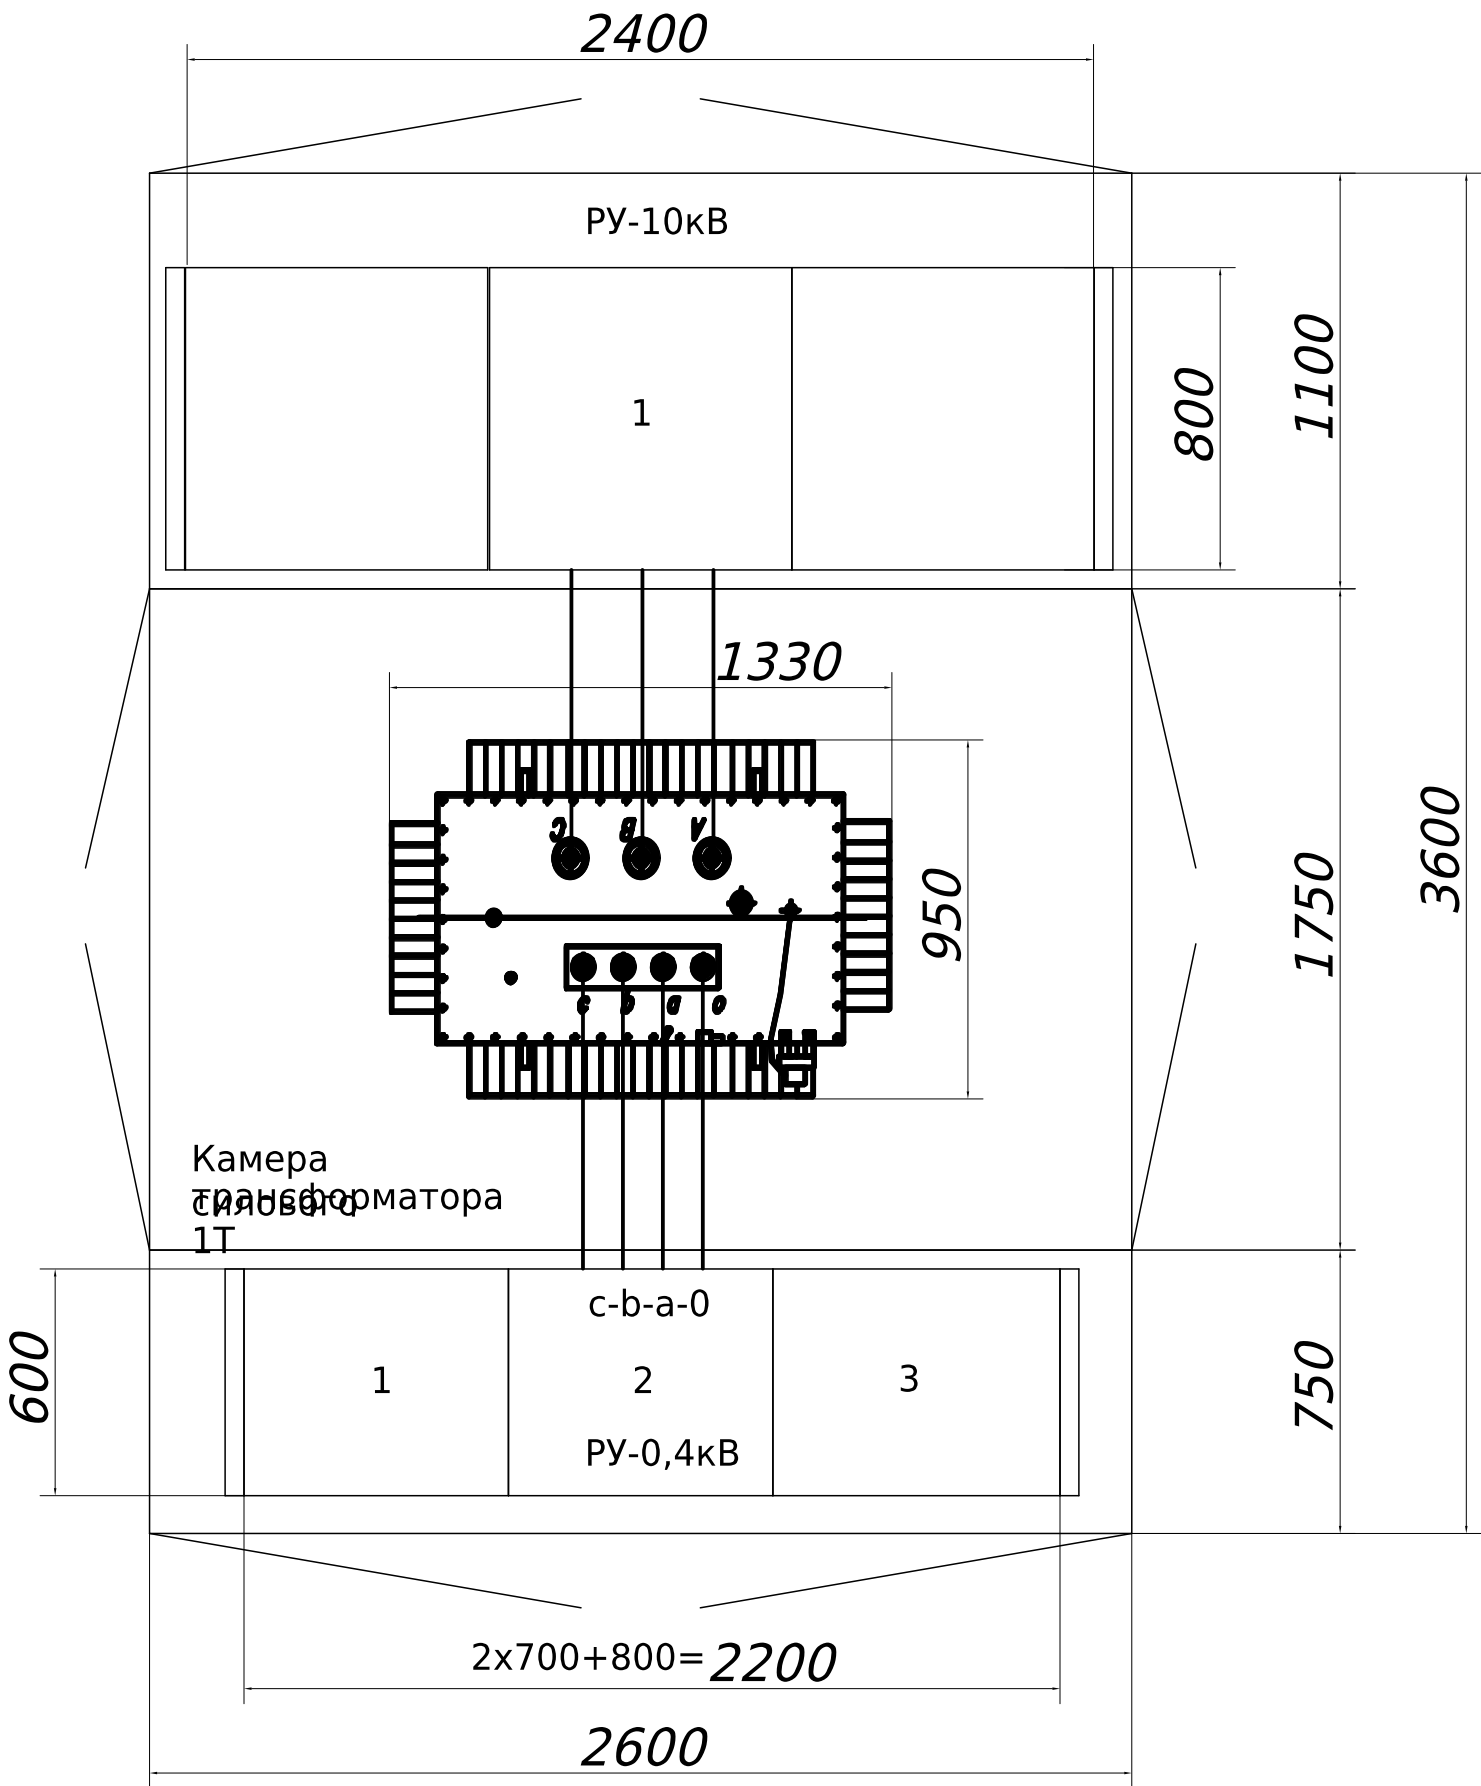

Наличие в КТПГС да
- внутреннее освещение - нет
- внешнее освещение - нет
отопление
вентиляция (с) кВ и естественная
РУ-0,4 кВ- естественная
- трансформаторов
- охранное оповещение - нет
пожарное оповещение - нет
кондиционирование
-

ЛК-ТР-10-КТР-056-01						Лит.			Масса	Масштаб
ОЛ										
Комплектная трансформаторная подстанция городского типа										
Лист 1						Листов 3				
Опросной лист						ТОВ "ЛК Энергія"				
Лист 1						Формат А2				

Примечание:
- Счетчик электроэнергии используется
существующий

№ п/п	Запрашиваемые данные		КСО-Е-393					
	1	Номер	6					
	2	Напряжение	630	кВ	АД31			
	3	Номер	А	-	50x5			
4	Схемы первичных соединений							
5	Номер камеры					1	2	3
6	Назначение					Ввод	Трансформатор	Трансформатор
7	Номер схемы					КСО-Е-393-05А	Т КСО-Е-393-04	КСО-Е-393-11
8	Номер схем*							
9	Тип					ВНР	ВНР	PP/EL-PP-33-10-630
10	Тип и номинал выключателя					РА/EL-PP-03-10-630-25-У2	РА/EL-PP-00-10-630-25-У2	-
11	Нагрузка					-	-	-
12	тип/Ктт		ТОЛУ-10/75/5			-	-	-
13	кратность		7/0,5S-10P			-	-	-
14	Тип и коэффициент трансформации					-	-	НТАМИ-6
15	Фазы в которых установлены					А,	-	-
16	Тип трансформатора					С	-	-
17	Собственные часы					-	ПТ 013-6-160	ПН-011-6
18	Количество					-	20 УЗ	-
19	Количество тр-ов тока нулевой					-	-	-
22	Защита	Максимально-токовая				-	-	-
		Токовая				-	-	-
		Земная				-	-	-
		Перегрузка				-	-	-
		Газовая				-	-	-
		Преобразователь				-	-	-
		тока/напряжения				-	-	-
25	Напряжение эл.магнита откл. независимого					-	-	-
26	ток срабатывания эл.магнита откл. для схемы с					-	-	-
27	тип					ОПНп-6/7,2	-	-
28	Наличие подогревателей в					-	-	-
29	в шкафу					место	-	-
30	Узел центральной сигнализации					-	-	-

1	Порядковый номер панели ЩО-90		1				2		3			
2	Номинальное напряжение, В		380									
3	Номинальный ток, А		1300									
4	Материал и сечение сборных шин		АД31 8x80									
5	Материал и сечение проводника нулевого (PEN)		АД31 6x60									
6												
7	Тип панели		ЩО 90-1400*				ЩО 90-1114		ЩО 90-1400*			
8	Назначение панели (надпись в рамке)		уз Линейная				уз Вводная		уз Линейная			
9	Номер схемы электрической		ЛК-ТР-10-КТР-056-01				ЛК-ТР-10-КТР-056-01		ЛК-ТР-10-КТР-056-01			
10	Тип коммутационного аппарата	Рубильник	Тип	ЭЗ -				ЭЗ РЕ		ЭЗ -		
		Автомат (предохранитель)	Номинальный ток, А	-				19-43-31140 1600		-		
			Тип	YCM8E-160H	YCM8E-160H	YCM8E-160H	YCM8E-160H	BA79E-2000	YCB6H-63/3p	YCM8E-250H	YCM8E-400H	YCM8E-400H
			Номинальный ток, А	100	100	100	100	1600	63	250	400	400
11	Пределы уставок расцепителей автомата		Номинальный ток отключения при 380 В, кА	35	35	35	35	80	4,5	40	50	
			Время срабатывания	(0,4-1,0)xI _н	(0,4-1,0)xI _н	(0,4-1,0)xI _н	(0,4-1,0)xI _н	(0,2-1,0)xI _н	20	(0,4-1,0)xI _н	(0,4-1,0)xI _н	(0,4-1,0)xI _н
12	Номинальный ток расцепителя (плавкой вставки), А		80	80	40	50	20		200	320	320	
13	Трансформатор тока	Тип	-	-	-	-	T-0,66-2 кл.т. (0,5S) - 3шт. 1500		T-0,66 (0,5s) 3шт. 200	T-0,66 (0,5s) 3шт. 300	T-0,66 (0,5s) 3шт. 300	
14		Номинальный ток	-	-	-	-	YC-A72, кл.2,5 1500		-	-	-	
15	Вольтметр	Тип	-	-	-	-	YC-V72, кл.2,5 500		-	-	-	
16		Шкала, В	-	-	-	-	-		-	-	-	
16	Количество и сечение кабелей		-	-	-	-	-		-	-	-	
17	Учет		Тип	место	место	место	место	-		место	место	место
18	Ширина панели		мм	700				700		800		
19	Электроприемник		Наименование	Споживач 1	Споживач 1	Споживач 2	Споживач 3			Споживач 4	Споживач 5	Споживач 5

Примечание:
- Счетчики электроэнергии
заводом и поставщиком не устанавливаются под
коммерческий учет;