


Перв. примен.	
Справ. №	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

- Кабельный ввод ВЛ;
- Кабельные вводы ЛН;
- силовые трансформаторы ТМ-630/10/0,4кВ заводом-изготовителем не поставляются;

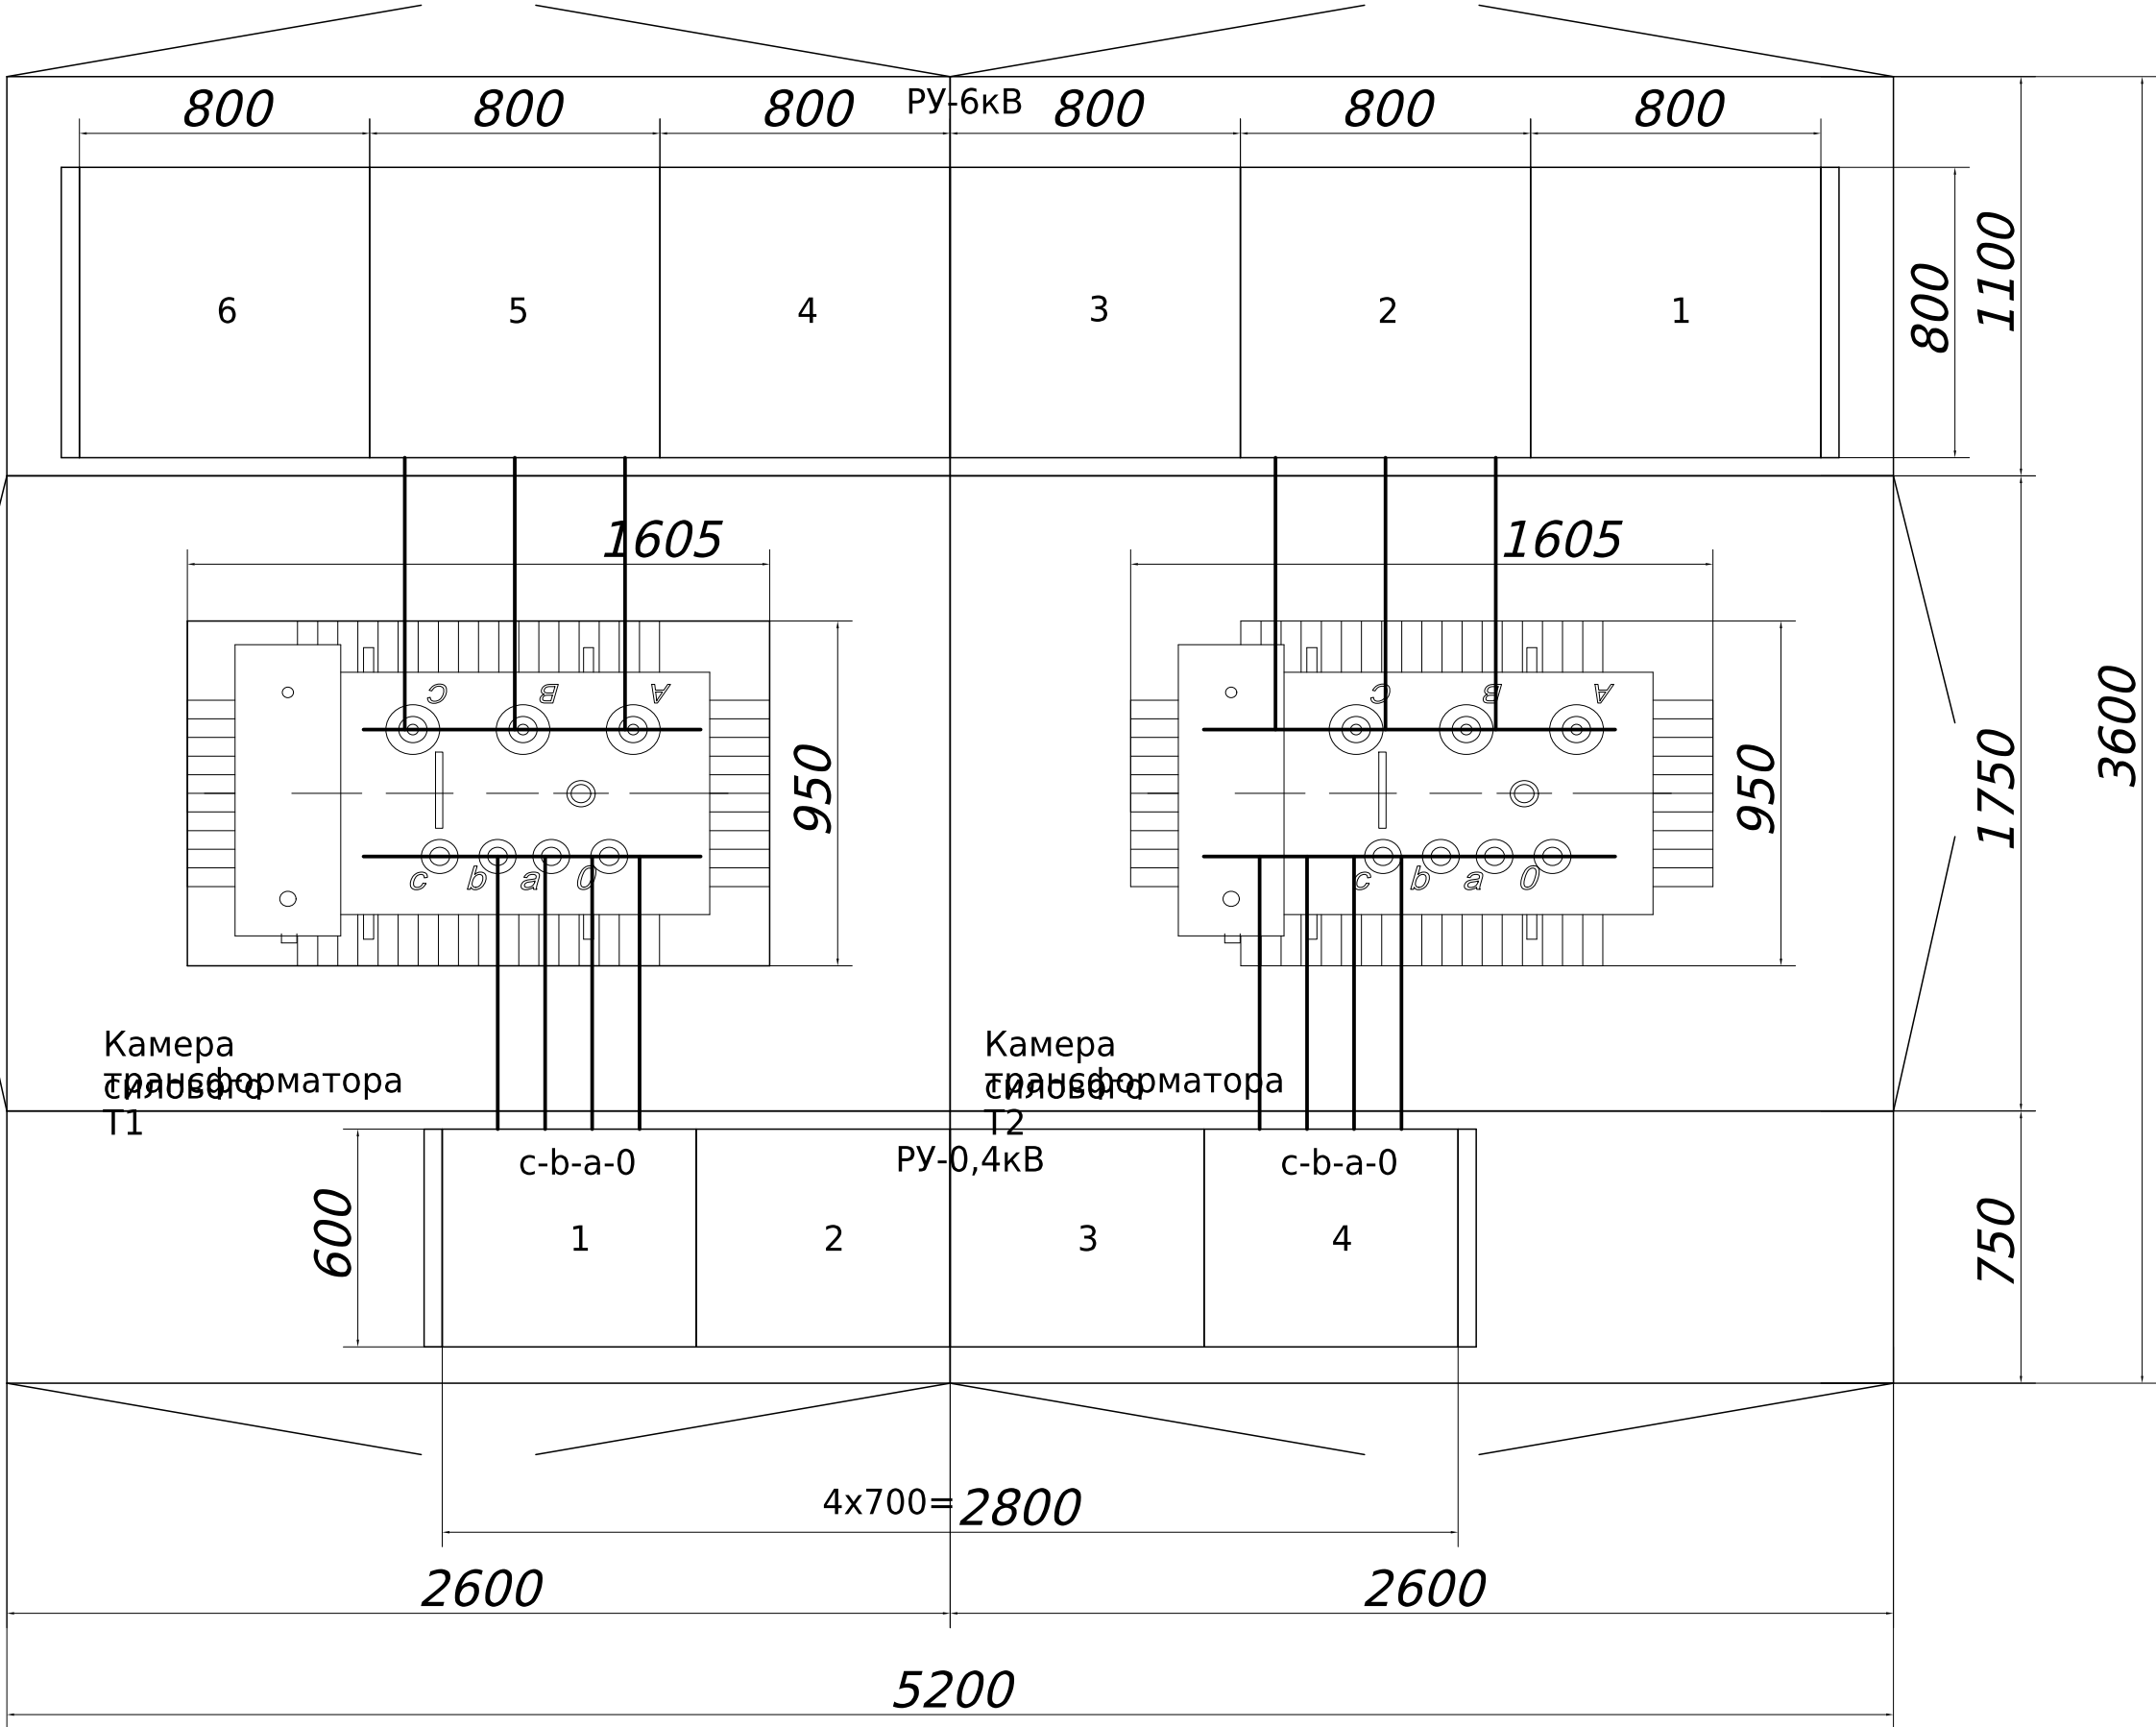

Наличие в КТПС	да
- внутреннее освещение	нет
- внешнее освещение	нет
- отопление	нет
вентилируемая	да
ПУ-10(6) кВ и ПУ-0,4 кВ	естественная
- трансформаторов	естественная
- охранное оповещение	нет
- оповещение	нет
- кондиционирование	нет
-	

ЛК-ТР-10-КТР-058-01					
ОЛ					
Подстанция трансформаторная 2кВ КТПС 630/10/0,4кВ				Лит.	Масса
				Лист 1	Листов 3
Опросной лист				ТОВ "ЛК Енергія"	
Лист 1 из 3				Формат А3	

№ п/п	Запрашиваемые данные	КСО-Е-393								
1	Наименование	6								
2	Напряжение	630	кВ	АД31						
3	Ноим. ток	А	-	50x5						
4	Схемы первичных соединений	отключения								
5	Номер камеры	6	5	4	3	2	1			
6	Различия	Вводная	T1	Секционная	Резерв	T2	Вводная			
7	Номер схемы	КСО-Е-393-03А	КСО-Е-393-04	КСО-Е-393-14(П/Л)	КСО-Е-393-03В	КСО-Е-393-04	КСО-Е-393-03А			
8	Помехи									
9	Тип	ВНР	ВНР	PP/EL-PP-33-10-630-ВНР	ВНР	ВНР	ВНР			
10	Различия	РА/EL-PP-03-10-630-25-У2	РА/EL-PP-00-10-630-25-У2	-	РА/EL-PP-03-10-630-25-У2	РА/EL-PP-00-10-630-25-У2	РА/EL-PP-03-10-630-25-У2			
11	Напряжения	-	-	-	-	-	-			
12	Тип/Ктт	-	-	-	-	-	-			
14	Тип и коэффициент трансформации	-	-	-	-	-	-			
15	Фазы в которых установлены	-	-	-	-	-	-			
16	Тип трансформатора	-	-	-	-	-	-			
17	Свойства предохранители (номинальное напряжение и ток в А)	-	ПТ 013-10-80 31,5 У3	-	-	ПТ 013-10-80 31,5 У3	-			
18	Количество кабелей	-	-	-	-	-	-			
19	Количество тр-ов тока нулевой последовательности	-	-	-	-	-	-			
22	Защита	Максимально-токовая	-	-	-	-	-			
	Автоматика	Токовая	-	-	-	-	-			
		Земная	-	-	-	-	-			
		Перегрузка	-	-	-	-	-			
		Газовая	-	-	-	-	-			
		Преобразователь тока/напряжения	-	-	-	-	-			
25	Напряжение эл.магнита откл. независимого	-	-	-	-	-	-			
26	Расчетная эл.магнита откл. для схемы с	-	-	-	-	-	-			
27	Ток срабатывания, А	ОПНп-10/11,5	-	-	ОПНп-10/11,5	-	ОПНп-10/11,5			
28	Наличие подогревателей в	-	-	-	-	-	-			
29	Наличие шкафу	-	-	-	-	-	-			
30	Наличие центральной сигнализации	-	-	-	-	-	-			

