


Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

№ п/п	Запрошувані дані	КСО-Е-393В							
1	Номінальна напруга	10кВ							
2	Ном. струм збірних шин	630А	АД31 50х5						
3	Ном. струм відключення	20кА							
4	Схеми первинних з'єднань								
5	Порядковий номер комірки			1	2	3	4	5	
6	Призначення комірки			Лінія до ТП-Н1 Т1	Ввідна від ТП-Н21	Ввідна від РП	ТН-1	СВ-1	
7	Номер схеми головних ланцюгів			КСО-Е-393-04	КСО-Е-393-03	КСО-Е-393-05	КСО-Е-393-11А	КСО-Е-393В-03	
8	Тип роз'єднувача/вимикача навантаження			РА/ЕЛ-ПР-ОО-10-630-25-У2	РА/ЕЛ-ПР-ОЗ-10-630-25-У2	РА/ЕЛ-ПР-ОЗ-10-630-25-У2	РР/ЕЛ-РР-33-10-630-25У2	РА/ЕЛ-ПР-ОЗ-10-630-25-У2	
9	Тип заземлювача			ЗР/ЕЛ-РР-10-630-У2	-	-	-	-	
10	Трасформатори струму	Тип/К ^{тр}		-	-	ТОЛУ-10	-	-	
11		Клас точності/Кратність/ВА		-	-	0,5S/10Р-300/5	-	-	
12		Фази, в яких встановлено ТТ		-	-	А, С	-	-	
13	Тип / коефіцієнт трансформації трансформатора напруги			-	-	-	НАМИ-1-10 У2	-	
14	Силові запобіжники, Номінальна напруга та струм			ПТ 012-10-31,5-31,5 У3	-	-	ПН 011-10-У3	-	
15	Наявність обігріву в релейному відсіку			-	-	-	-	-	
16	Живлення кіл сигналізації			-	-	-	220В, 50Гц	-	
17	Живлення кіл освітлення			36В, 50Гц	36В, 50Гц	36В, 50Гц	36В, 50Гц	36В, 50Гц	
18	Ширина комірки, мм			800	800	800	800	800	350

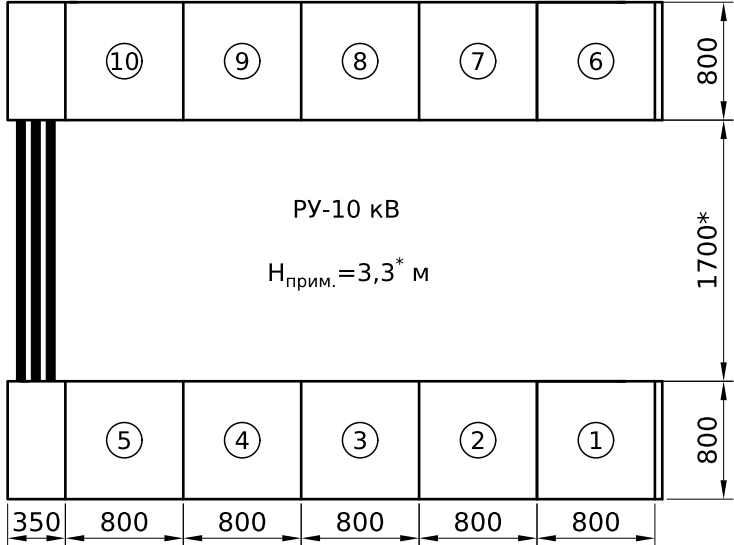

						ЛК-ТР-10-РР-072-01				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Типове рішення		Стадія	Аркуш	Аркушів
								Р	1	2
						Опросний лист		ТОВ "ЛК Енергія"		

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

№ п/п	Запрошені дані	КСО-Е-393В													
1	Номинальная напряжение	10кВ													
2	Ном. струм збірних шин	630А	АД31 50х5												
3	Ном. струм відключення	20кА													
4	Схеми первинних з'єднань														
5	Порядковий номер комірки			10	9	8	7	6							
6	Призначення комірки			СВ-2	ТН-2	Ввідна від ТП-Н18	Лінія до ТП-Н1 Т2	Ввідна від РП							
7	Номер схеми головних ланцюгів			КСО-Е-393В-03	КСО-Е-393-11А	КСО-Е-393В-03	КСО-Е-393-04	КСО-Е-393-05							
8	Тип роз'єднувача/вимикача навантаження			РА/ЕЛ-ПР-ОЗ-10-630-25-У2	РР/ЕЛ-РР-33-10-630-25У2	РА/ЕЛ-ПР-ОЗ-10-630-25-У2	РА/ЕЛ-ПР-ОО-10-630-25-У2	РА/ЕЛ-ПР-ОЗ-10-630-25-У2							
9	Тип заземлювача			-	-	-	ЗР/ЕЛ-РР-10-630-У2	-							
10	Трасформатори струму	Тип/К ^{тр}		-	-	-	-	ТОЛУ-10							
11		Клас точності/Кратність/ВА		-	-	-	-	0,5S/10Р-300/5							
12		Фази, в яких встановлено ТТ		-	-	-	-	А, С							
13	Тип на коефіцієнт трансформації трансформатора напруги			-	НАМИ-1-10 У2	-	-	-							
14	Силові запобіжники, Номинальная напруга та струм			-	ПН 011-10-У3	-	ПТ 012-10-31,5-31,5 У3	-							
15	Наявність обігріву в релейному відсіку			-	-	-	-	-							
16	Живлення кіл сигналізації			-	220В, 50Гц	-	-	-							
17	Живлення кіл освітлення			36В, 50Гц	36В, 50Гц	36В, 50Гц	36В, 50Гц	36В, 50Гц							
18	Ширина комірки, мм			350	800	800	800	800							

						ЛК-ТР-10-РР-072-01				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
						Типове рішення		Р	2	2
						Опросний лист		ТОВ "ЛК Енергія"		

Формат А3