№ п/п	Запрошувані дані	КСО-Е-393В	
1	Номінальна напруга	10кВ	
2	Ном. струм збірних шин	630А	АДЗ1 60х6
3	Ном. струм відключення	20кА	
4	Схеми первинних з'єднань		

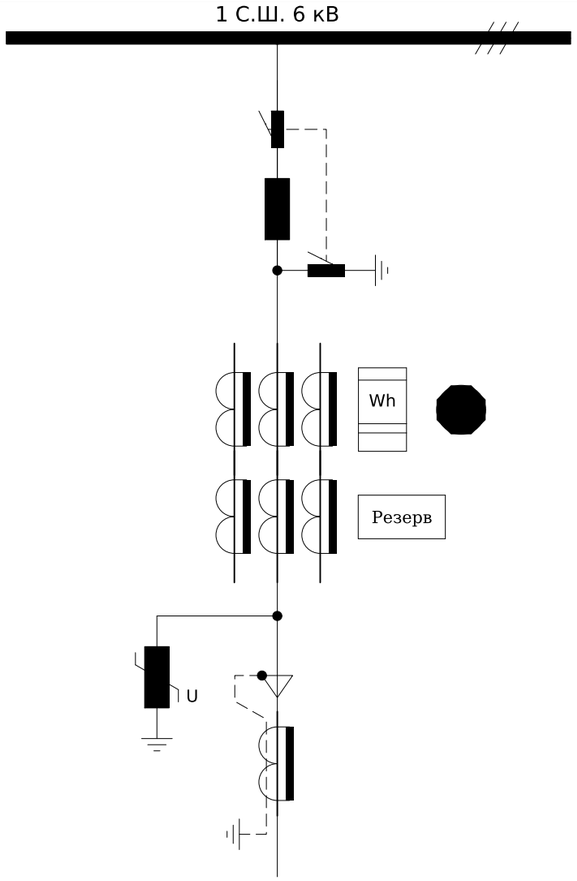

5	Номер камери за планом	№3
6	Призначення камери	Лінія до ТП-N69 S=250 кВА
7	Номер схеми головних ланцюгів	КСО-Е-05/6/630-393В
8	Номер схеми допоміжних ланцюгів	-
9	Тип і номінальний струм вимикача, А	ВНРРА/EL-ПР-ОО-10-630-25-У2
10	Оперативна напруга та тип струму	-
11	Тип блоку керування вимикачем	-
12	Тип та коеф. трансформації тр-рів струму	ТОЛУ-10-1.2-Г1-0,5S/10Р-50/5А У2
13	Тип трансформатора напруги	-
14	Фази в яких встанов. тр-ри струму	А, В, С
15	Тип трансформатора власних потреб	-
16	Запобіжник	ПТ 012-6-50 31,5 У3
17	Марка та перетин кабелів	-
18	Кількість тр-рів струму нульової посл.	ТЗЛУ-125-1 30/1 (1шт)
19	Захист: МСЗ	-
	Захист: СВ	-
	Захист: Земляний захист	-
	Захист: Захист від перевантажень	-
	Захист: Захист мінімальної напруги	-
	Захист: Захист від неповнофазного режиму	-
20	Тип ОПН	ОПНп-6/7,2/10/550/IV/УХЛ1
21	Наявність підігрівачів у релейному відс.	-
22	Наявність обліку е/е	АСЕ6000 5А, 100В

План РП-6 кВ ТП-N14.

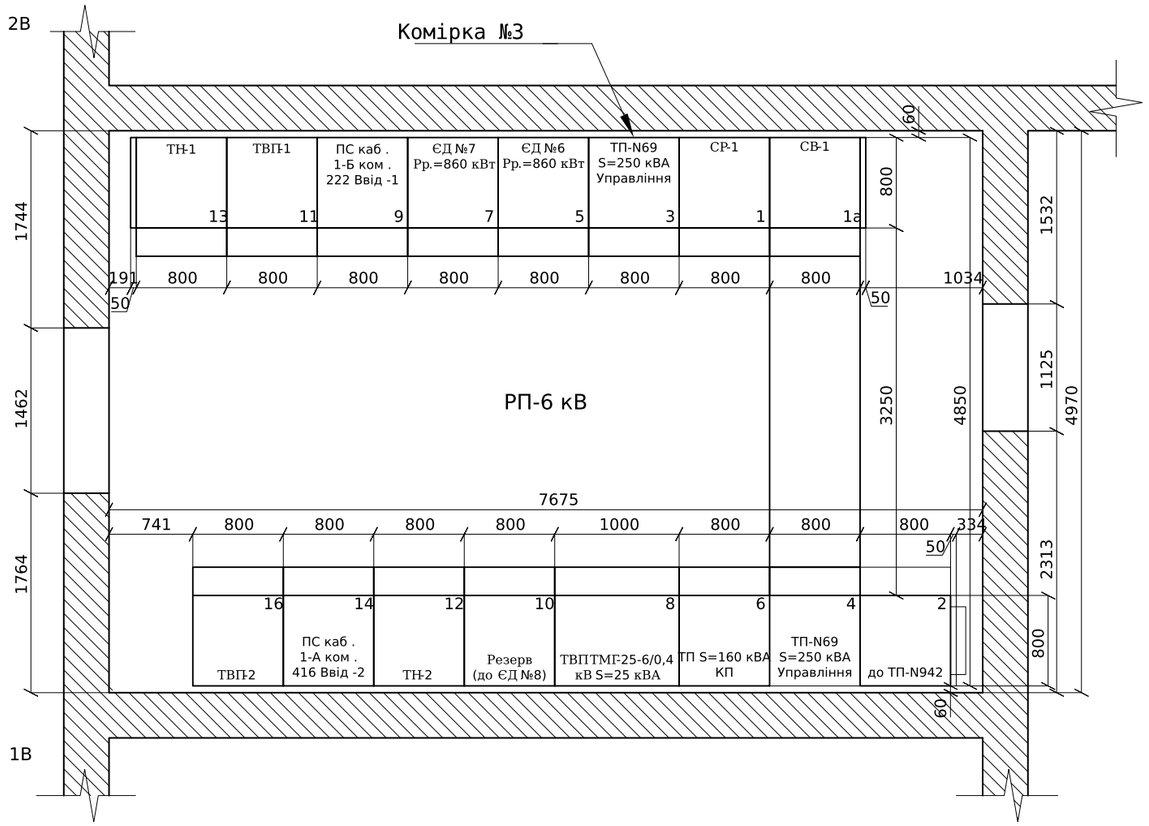

Погоджено:	Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	ЛК-ТР-10-RP-079-01			
Розробив						Типове рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив							Р	1	1
						Опросний лист та план розташування	ТОВ "ЛК Енергія"		

Формат А3