
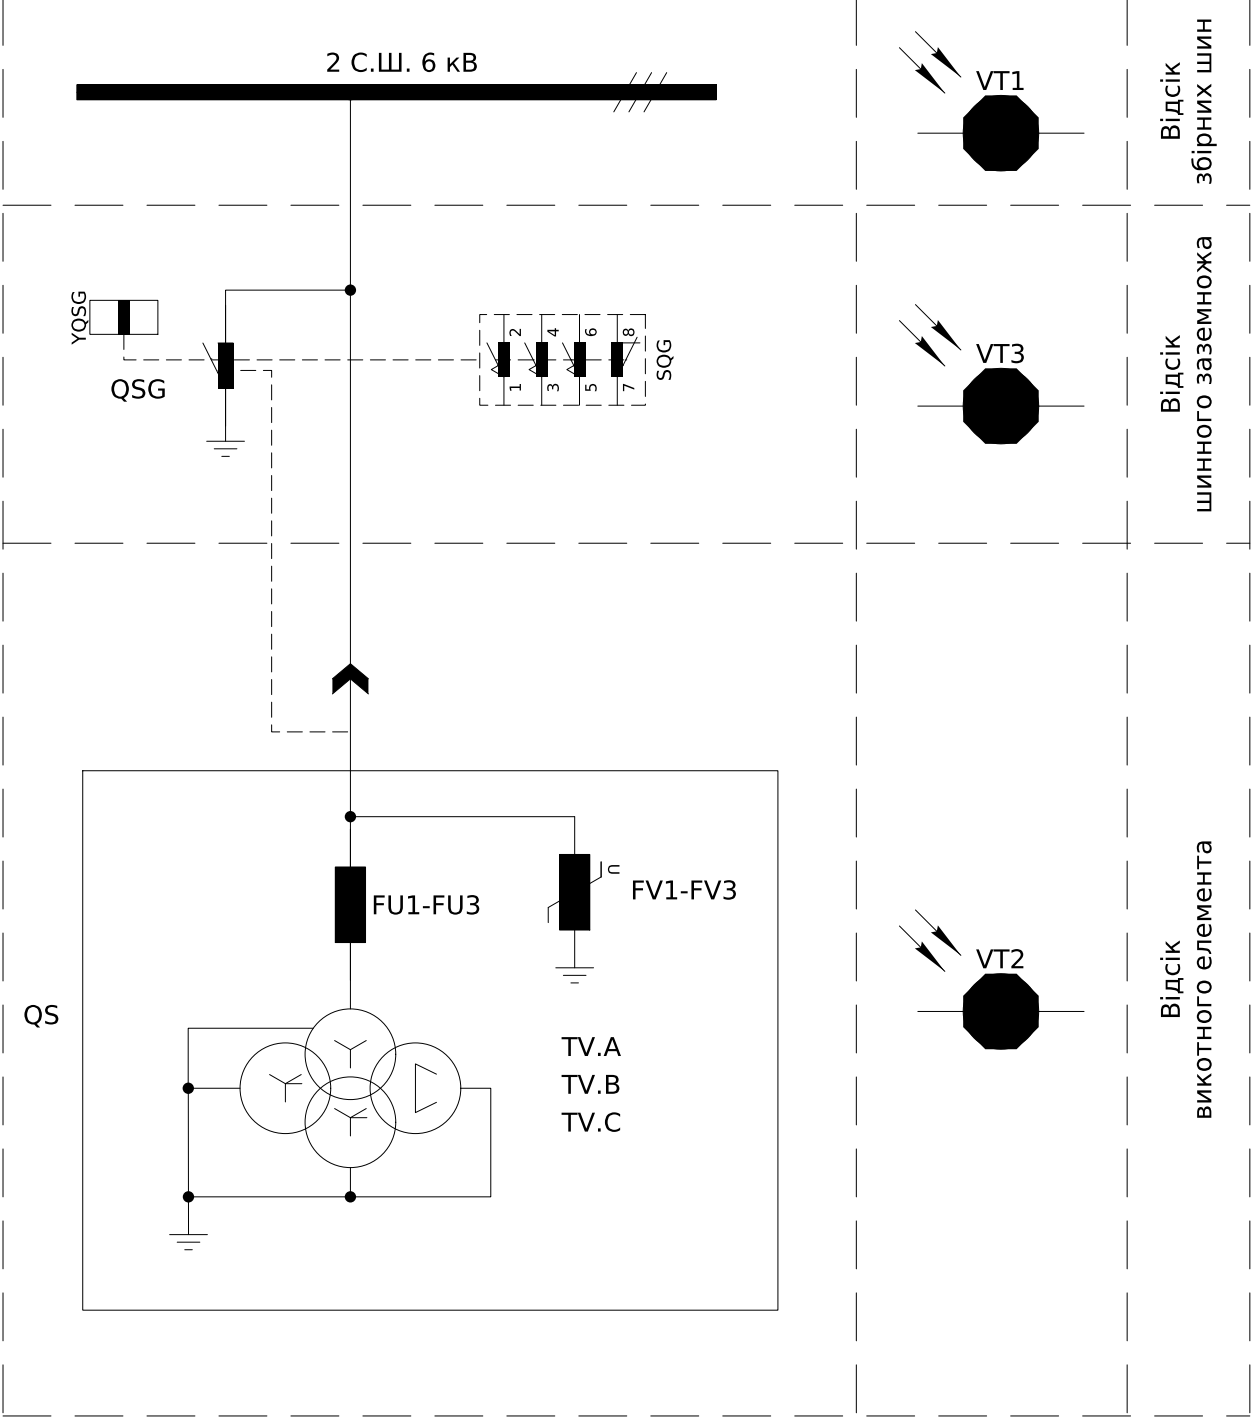


Пояснювальна однолінійна схема

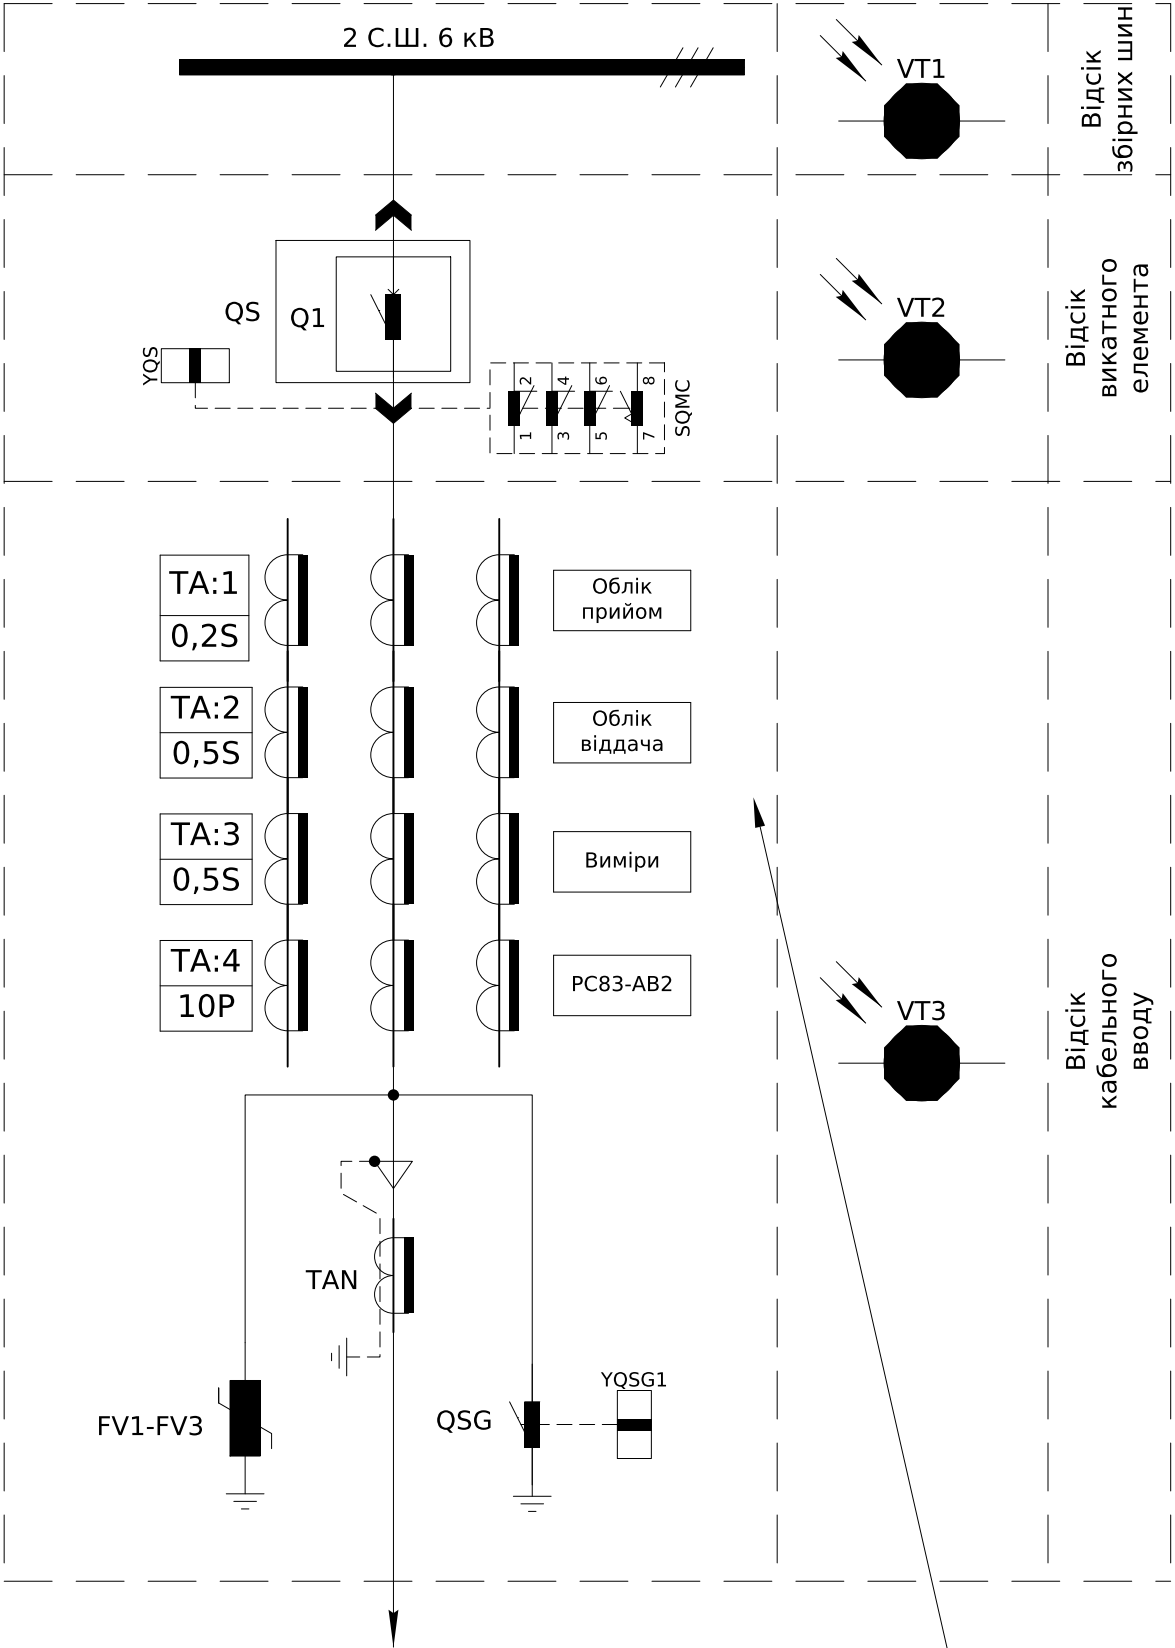

Погоджено:			
Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №	

Комерційний облік електроенергії органіовано двома (прийом та віддача) лічильниками GAMA300 класу точності 0.5s. Кожен з лічильників має модем типу MCL5.10 для передачі даних по GSM-каналу системному оператору.

Вимірювання, відображення та передача параметрів якості електроенергії виконано на базі прибору SATEK-PM180

						ЛК-ТР-10-RP-080-01			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Типове рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							Р	1	1
Перевірив									
						Пояснювальна однолінійна схема		ТОВ "ЛК Енергія"	