


1	Назва об'єкту	
2	Назва замовника	
3	Адреса замовника	
4	Контактна особа	№ тел. _____ e-mail _____
5	Проектна організація	

6	Призначення	РЧВН
7	Силові запобіжники (номінальна напруга та струм, кВ та А)	ПТ 012-10-40 315 У1
8	Обмежувач перенапруги ВН	ОПНн-10/12

9	Силовий трансформатор	Тип, потужність кВА	ТМГ-63
		Напруга В/Н кВ	10/0,4
		Схема та група з'єднань	Д/Ун-11

10	Номинальна напруга, В	380
11	Номинальний струм, А	100
12	Матеріал та переріз збірних шин	ПВ-3 25мм
13	Матеріал та переріз нульового провідника (PEN)	ПВ-3 25мм
14	Обмежувач перенапруги	ОПНн-03В ЧХЛ1

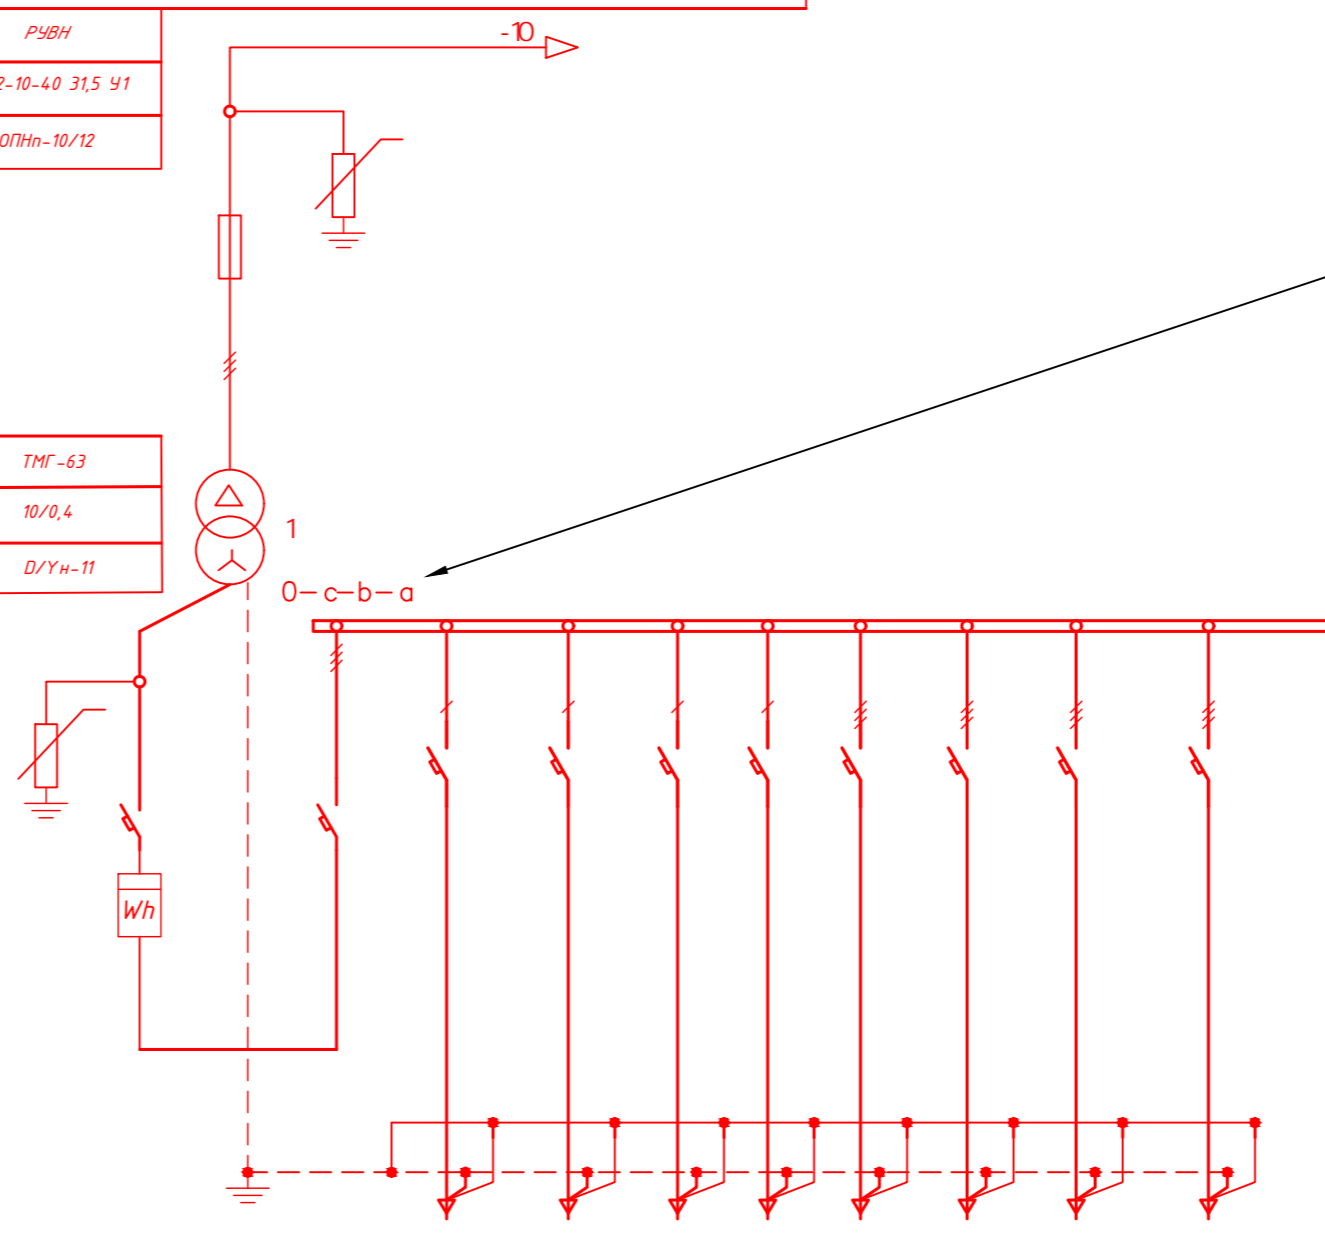

15	Тип панелі	РЧНН									
----	------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16	Призначення панелі (напис у рамці)	Ввідно-облікова	Росподільча									
----	------------------------------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17	Номер схеми електричної	З-22-244-01 ЗЗ	З-22-244-01 ЗЗ									
----	-------------------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18	Тип комутаційного апарату	Рубильник	Тип	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Номинальний струм (In), А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Автомат (запобіжник)	Тип	FMC2/3U ЗР	FMC2/3U ЗР	ВА47-29	ВА47-29	ВА47-29	ВА47-29	ВА47-29	ВА47-29	ВА47-29	ВА47-29	ВА47-29
		Номинальний струм (In), А	100	100	16	16	16	10	16	16	16	16	40

19	Межі уставок по струму розчеплювача автомата	Уповільненого спрацювання	100	100	16	16	16	10	16	16	16	40
		Миттєвого спрацювання	8-12 In	8-12 In	С	С	С	С	С	С	С	С

20	Номинальний струм розчеплювача автомата, (Ir) (плавної вставки), А	100	100	16	16	16	10	16	16	16	40
----	--------------------------------------------------------------------	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----

21	Трансформатор струму	Тип	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Номинальний струм/SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22	Амперметр (мультиметр)	Тип	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Номинальний струм/SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

23	Вольтметр (мультиметр)	Тип	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Шкала, В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24	Кількість та переріз кабелів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

25	Облік	Тип	ГАМА 63В.144.230.F47 + MCL 5.10	-	-	-	-	-	-	-	-
----	-------	-----	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

26	Внутрішнє освітлення	+
	Зовнішнє освітлення	-

27	Вентиляція	-
----	------------	---

28	Охоронне сповіщення	-
----	---------------------	---

29	Пожежне сповіщення	-
----	--------------------	---

Погоджено: _____
Зам. інж. № _____
Листок № _____
Листок № _____
Листок № _____

З-22-244-01					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив	Юрдж. С.А.				23.12
Перевірив	Ледок. В.Н.				
Подстанція трансформаторна одностовпова СТП1-63кВА 10/04 У1					
Стадія	Аркуш	Аркушів			
Р	1	1			
ТОВ "ЛК Енергія"					